



KAMERY STACJONARNE IP  
W OBUDOWACH ZEWNĘTRZNYCH:  
K31,K32,K33

Puszka połączeniowa hermetyczna 300x220x170  
dławice: 3x PG13,5; 3xPG9;

# Skrzynka do podłączenia kamer typ 5

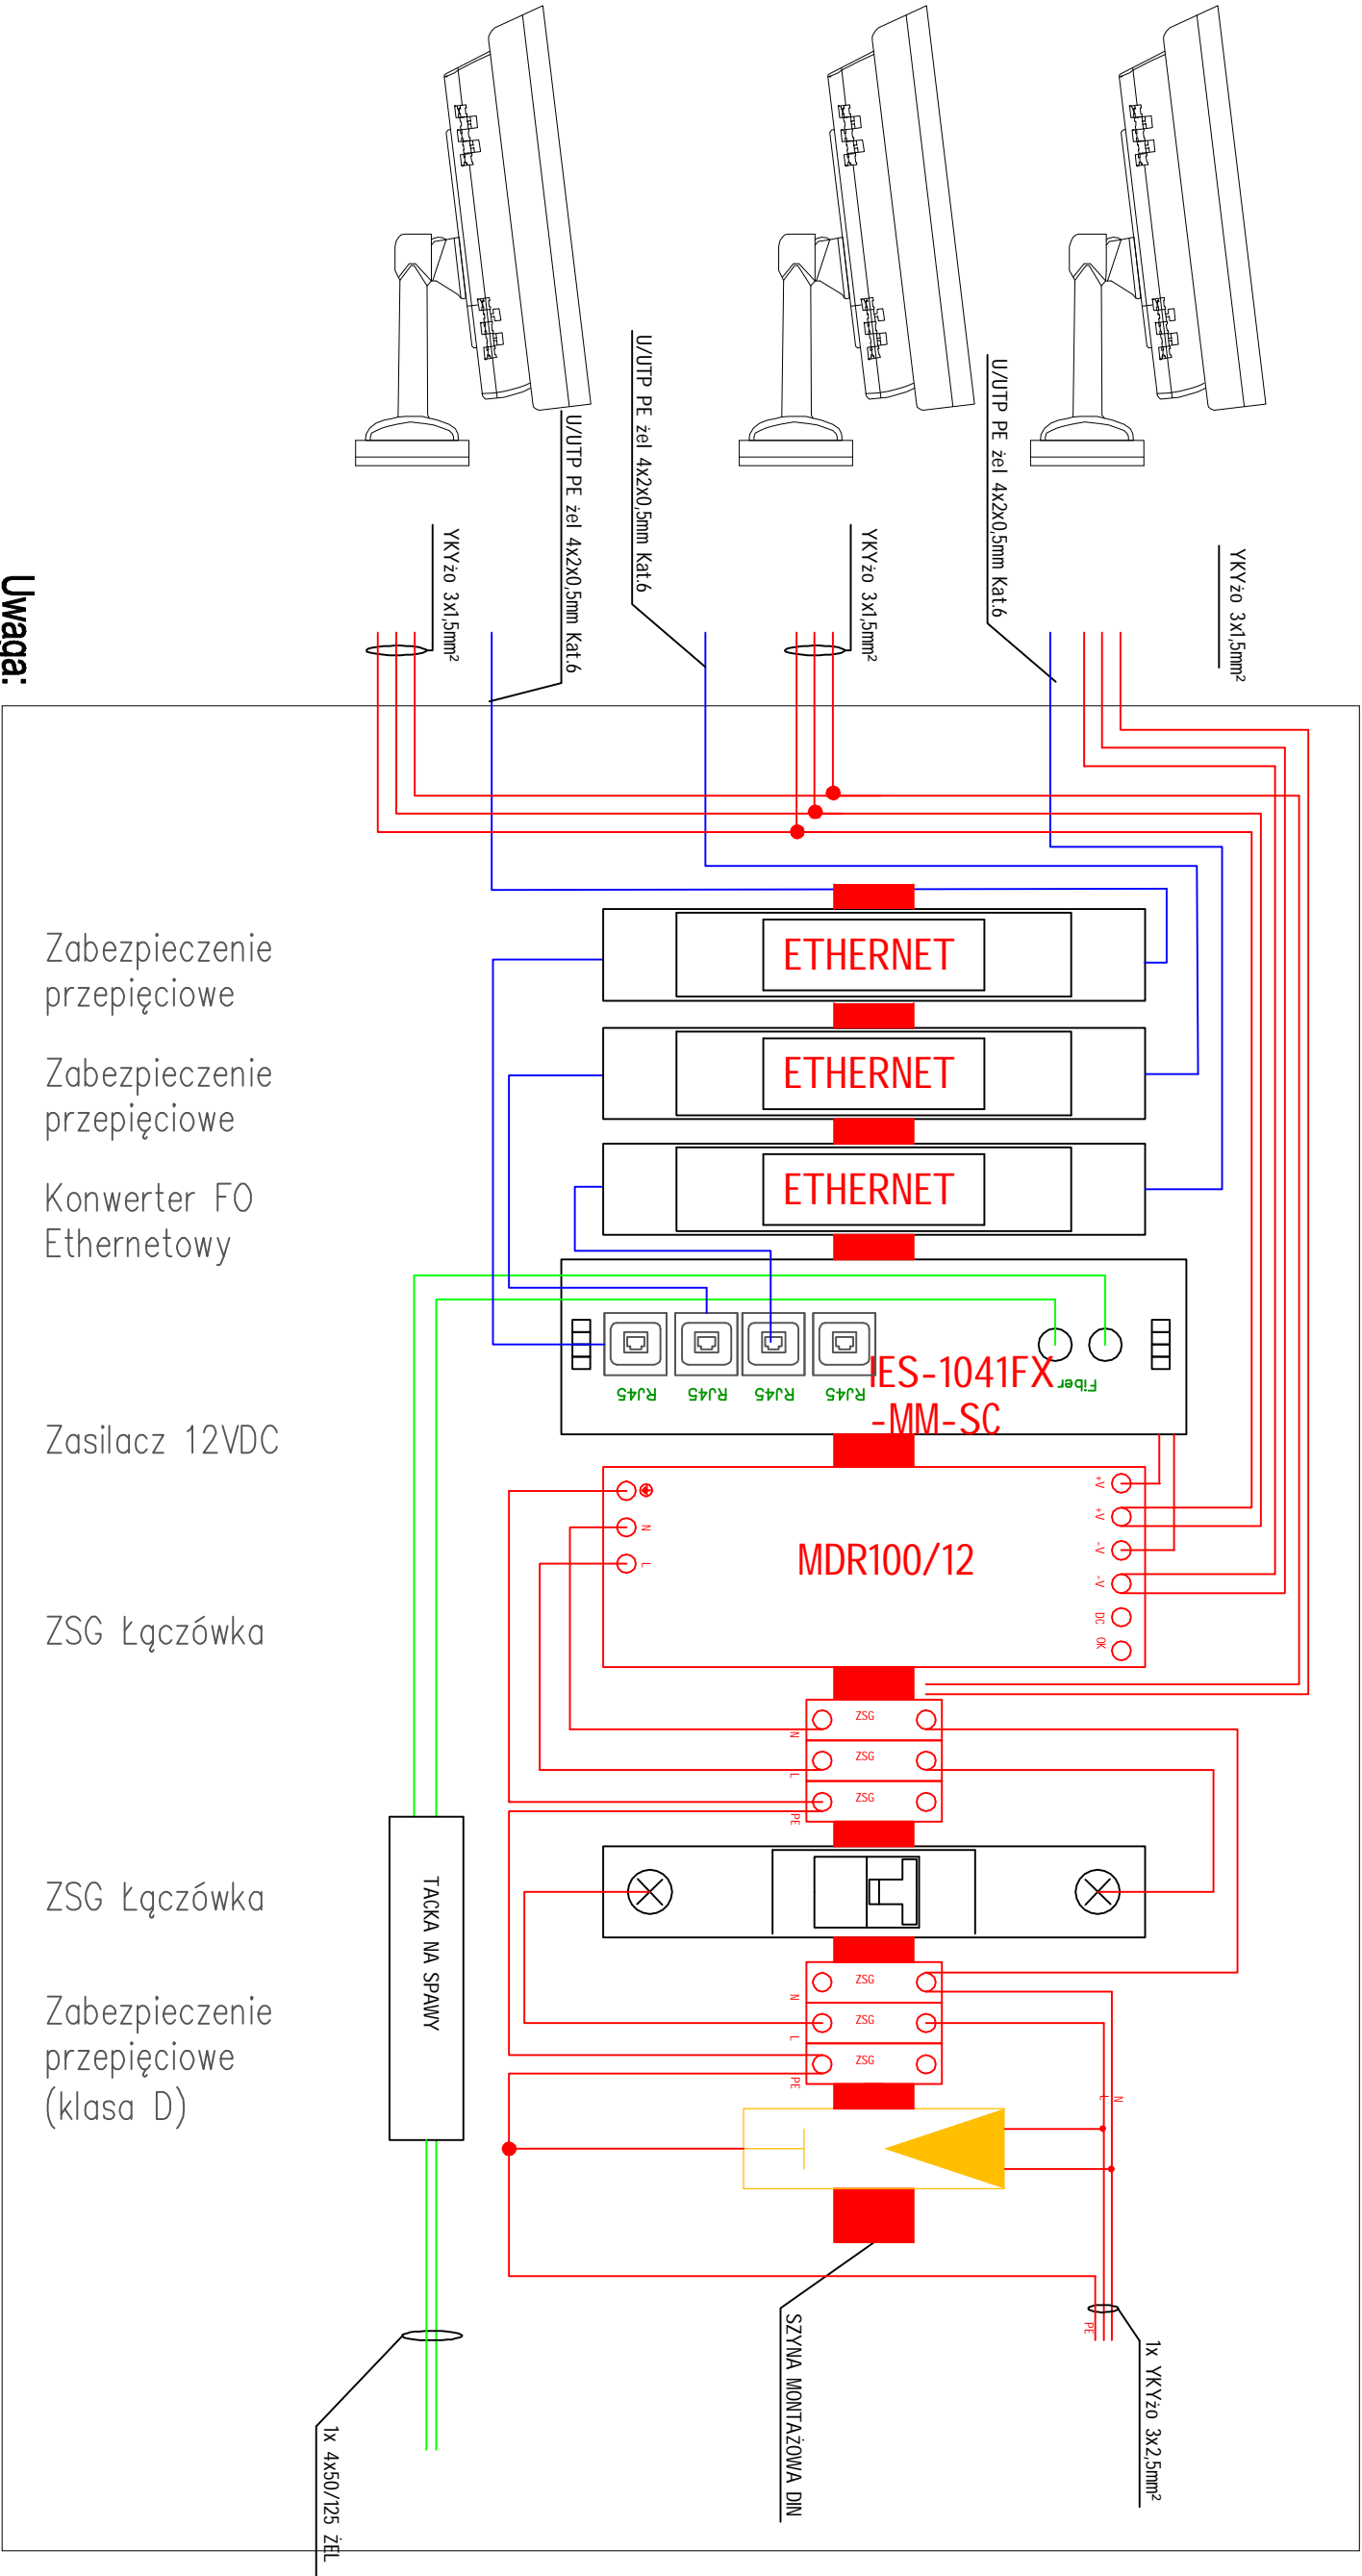

**Uwaga:**  
Niniejszy rysunek należy  
rozpatrywać wraz z  
branżą elektryczną.

		<b>ISM EUROCENTER S.A.</b> <b>02-820 WARSZAWA, UL. WYCZÓŁKI 71</b>	
<b>data:</b> SKŁADNICA ELK			
Tytuł rysunku                      Skrzynka przyłączeniowa do kamer typ 5			
Branża                      Systemy Zabezpieczenia Technicznego	Stadium Projekt Wykonawczy	Nr Projektu	Branża CCTV, LPR
Projektował mgr Dariusz Moczniak	Nr uprawnień DT-WBT/02430/03/U	Podpis	Data 09.2013
Opracował mgr Grzegorz Milecki	Nr uprawnień	Podpis	Skala
Sprawił mgr Błażej Stodulski	Nr uprawnień BH163/75, BH126/89	Podpis	Nr Rysunku 01_009