



KAMERY STACJONARNE IP
W OBUDOWACH ZEWNĘTRZNYCH:
K40,K41,K42

Skrzynka do podłączenia kamer typ 4

Puszka połączeniowa hermetyczna 300x220x170
dławice: 3x PG13,5; 3xPG9;

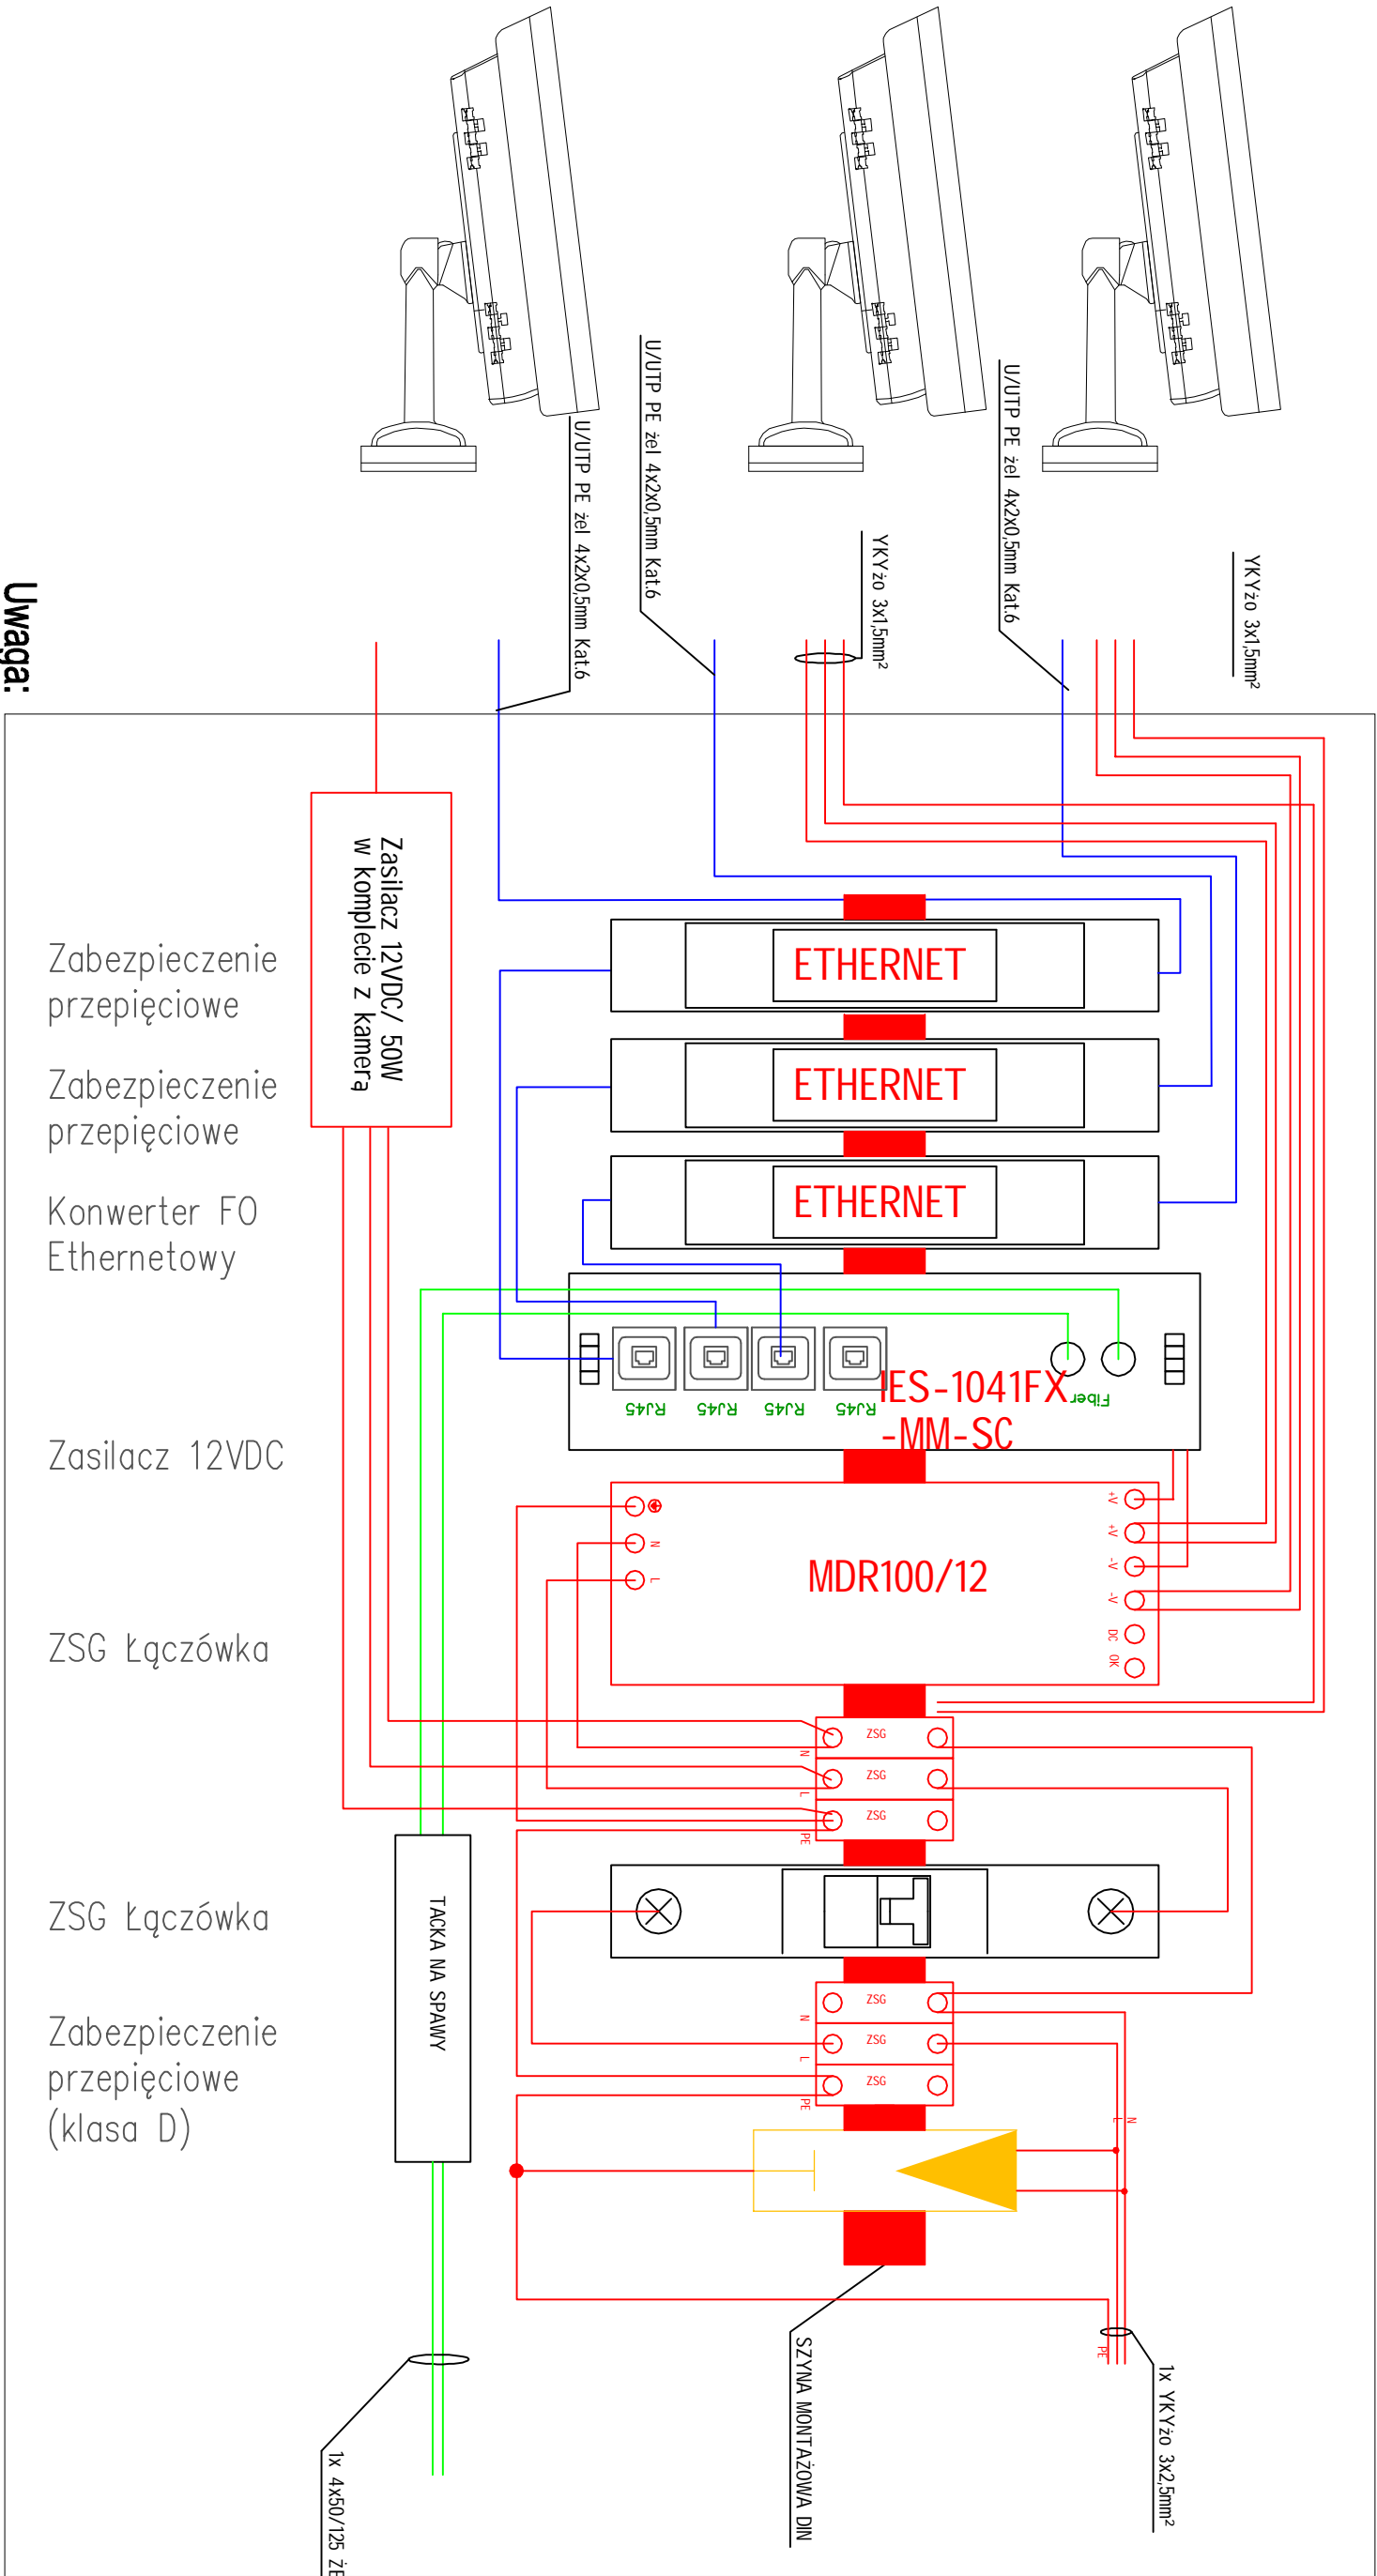

Uwaga:
Niniejszy rysunek należy
rozpatrywać wraz z
branżą elektryczną.

		ISM EUROCENTER S.A. 02-820 WARSZAWA, UL. WYCZÓŁKI 71	
Ostatni SKŁADNICA ELK			
Tytuł rysunku Skrzynka przyłączeniowa do kamer typ 4			
Branża Systemy Zabezpieczenia Technicznego	Stadium Projekt Wykonawczy	Nr Projektu	Branża CCTV, LPR
Projektował mgr Dariusz Moczniak	Nr uprawnień DT-WBT/02430/03/U	Podpis	Data 09.2013
Opracował mgr Grzegorz Milech	Nr uprawnień	Podpis	Skala
Sprawił mgr Bonisław Stoduchiewicz	Nr uprawnień BH163/75.BH126/89	Podpis	Nr Rysunku 01_008