



KAMERY STACJONARNE IP  
W OBUDOWACH ZEWNĘTRZNYCH:  
K14, K15

# Skrzynka do podłączenia kamer typ 1

Puszka połączeniowa hermetyczna 300x220x170  
dławice: 3x PG13,5; 3x PG9;

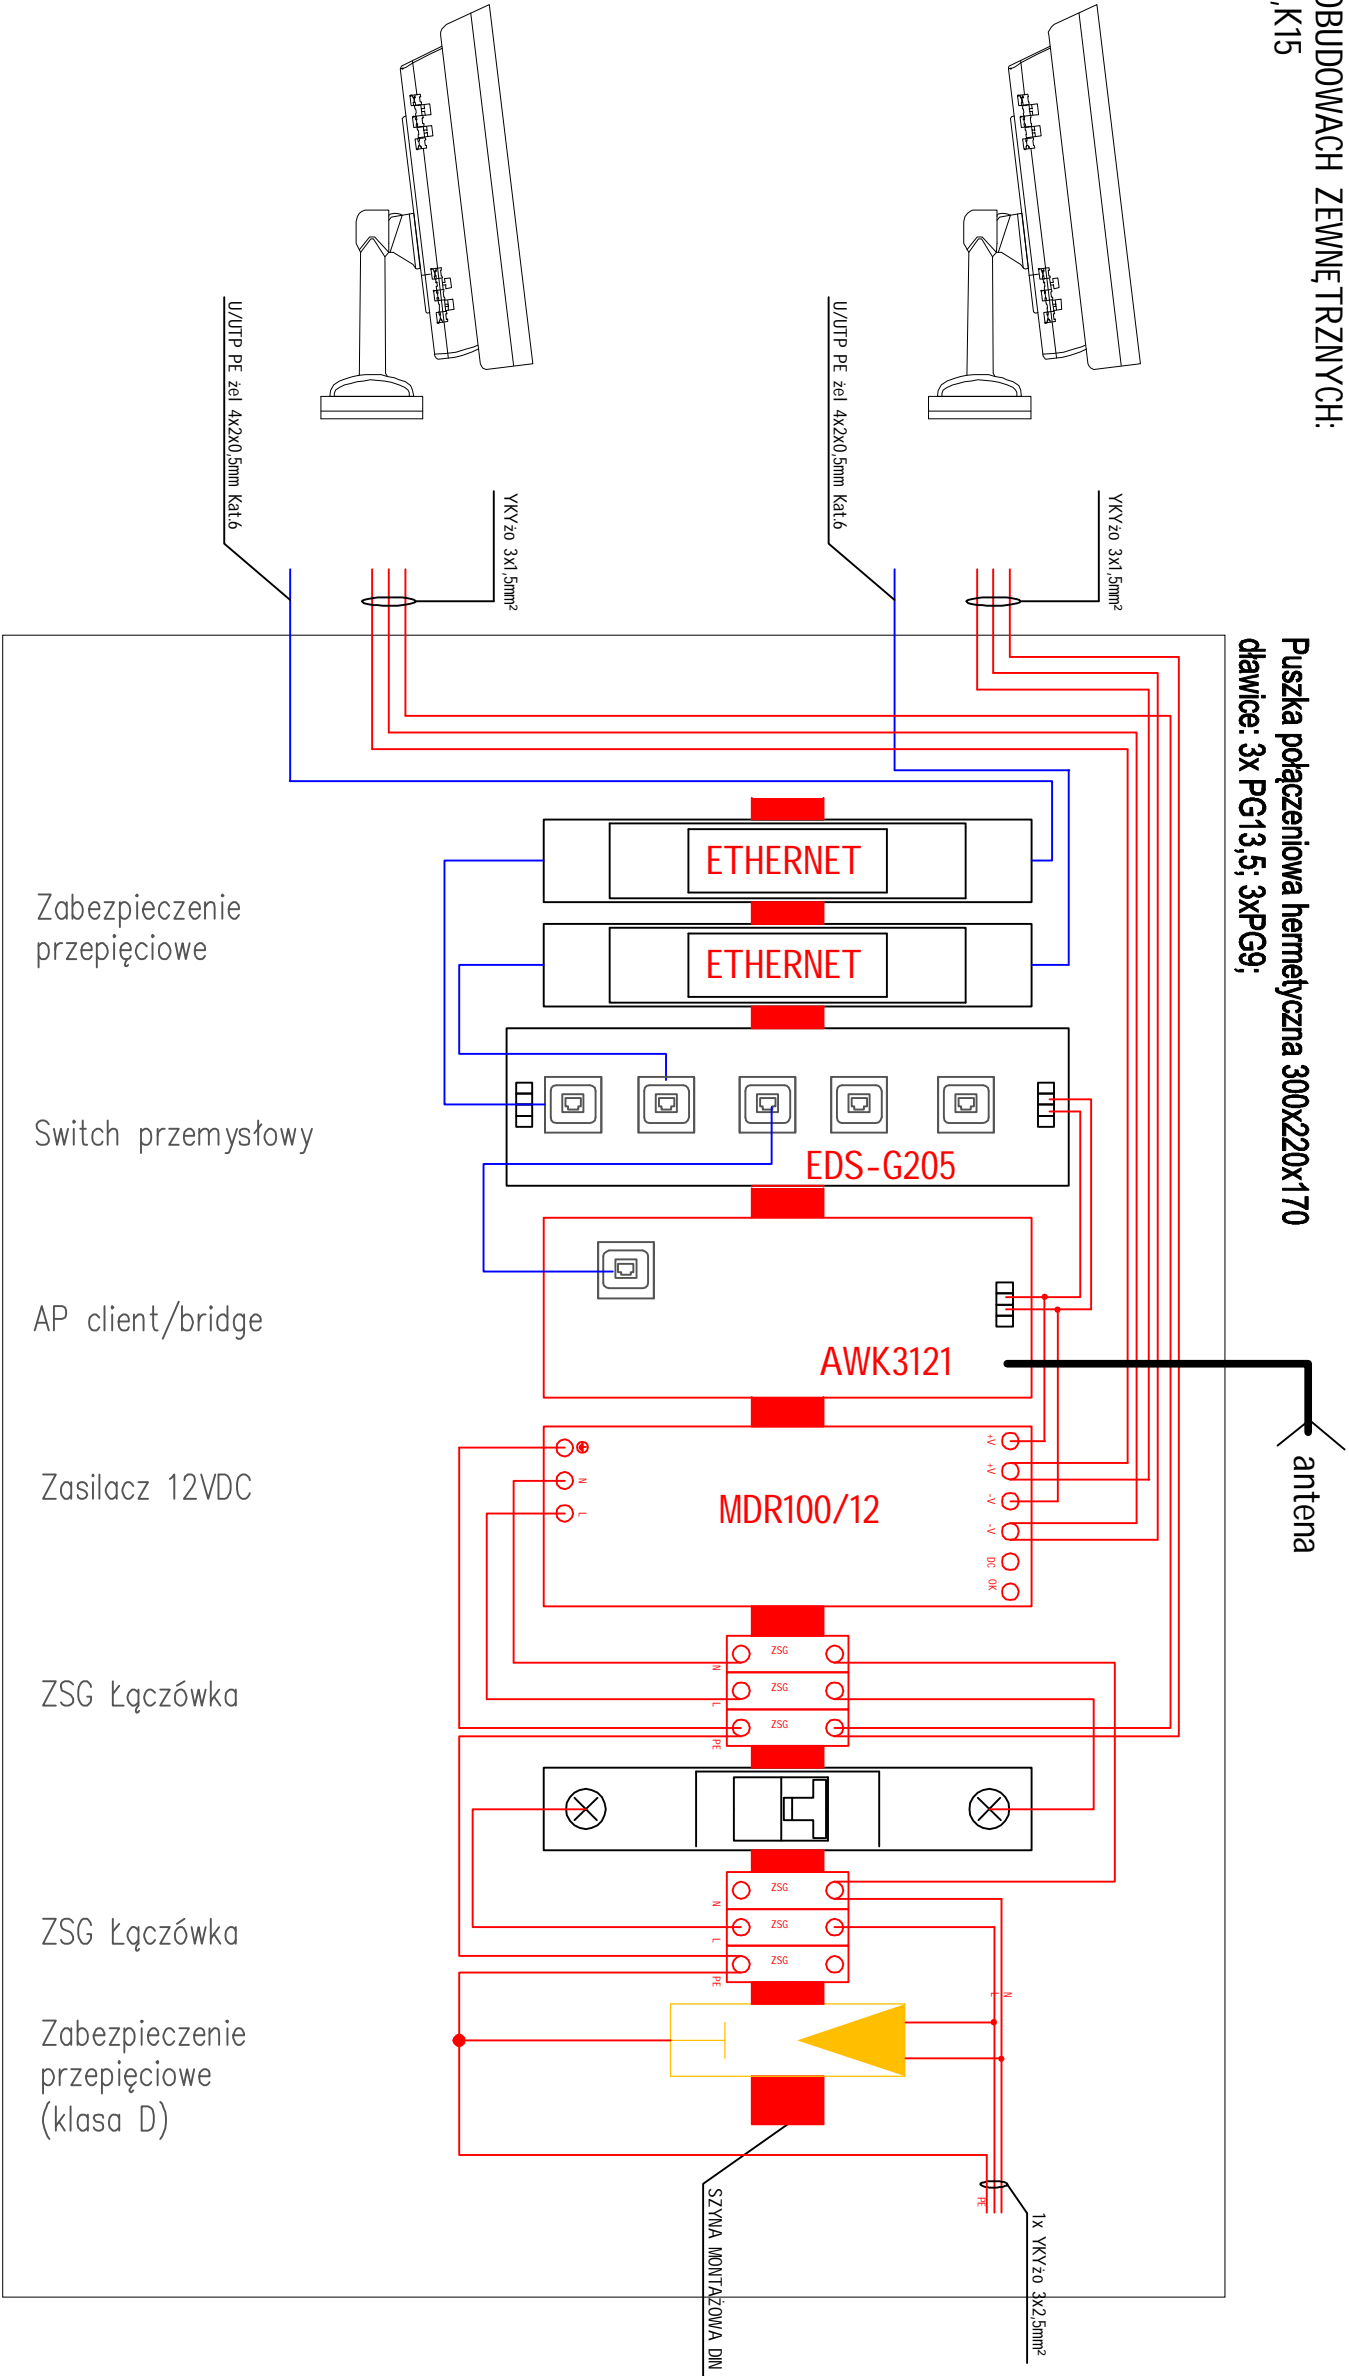

**Uwaga:**  
Niniejszy rysunek należy  
rozpatrywać wraz z  
branżą elektryczną.

		<b>ISM EUROCENTER S.A.</b> <b>02-820 WARSZAWA, UL. WYCZÓŁKI 71</b>	
Obiekt <b>MAGAZYN RUCIANE NIDA</b>			
Tytuł rysunku <b>Skrzynka przyłączeniowa do kamer typ 1</b>			
Branża <b>Systemy Zabezpieczenia Technicznego</b>	Stadium <b>Projekt Wykonawczy</b>	Nr Projektu	Branża <b>CCTV,</b>
Projektował <b>mgr Dariusz MocarSKI</b>	Nr uprawnień <b>DT-WBT/02430/03/U</b>	Podpis	Data <b>10.2013</b>
Opracował <b>mgr Grzegorz Milecki</b>	Nr uprawnień	Podpis	Skala
Sprawił <b>mgr Bronisław Skobudzinski</b>	Nr uprawnień <b>Bt163/75.Bt126/89</b>	Podpis	Nr Rysunku <b>15_007</b>