



KAMERY STACJONARNE IP
W OBUDOWACH ZEWNĘTRZNYCH:
K3,K4,K6,K7,K9,K10,K34,K35,K43,K44

Puszka połączeniowa hermetyczna 300x220x170
dławice: 3x PG13,5; 3xPG9;

Skrzynka do podłączenia kamer typ2

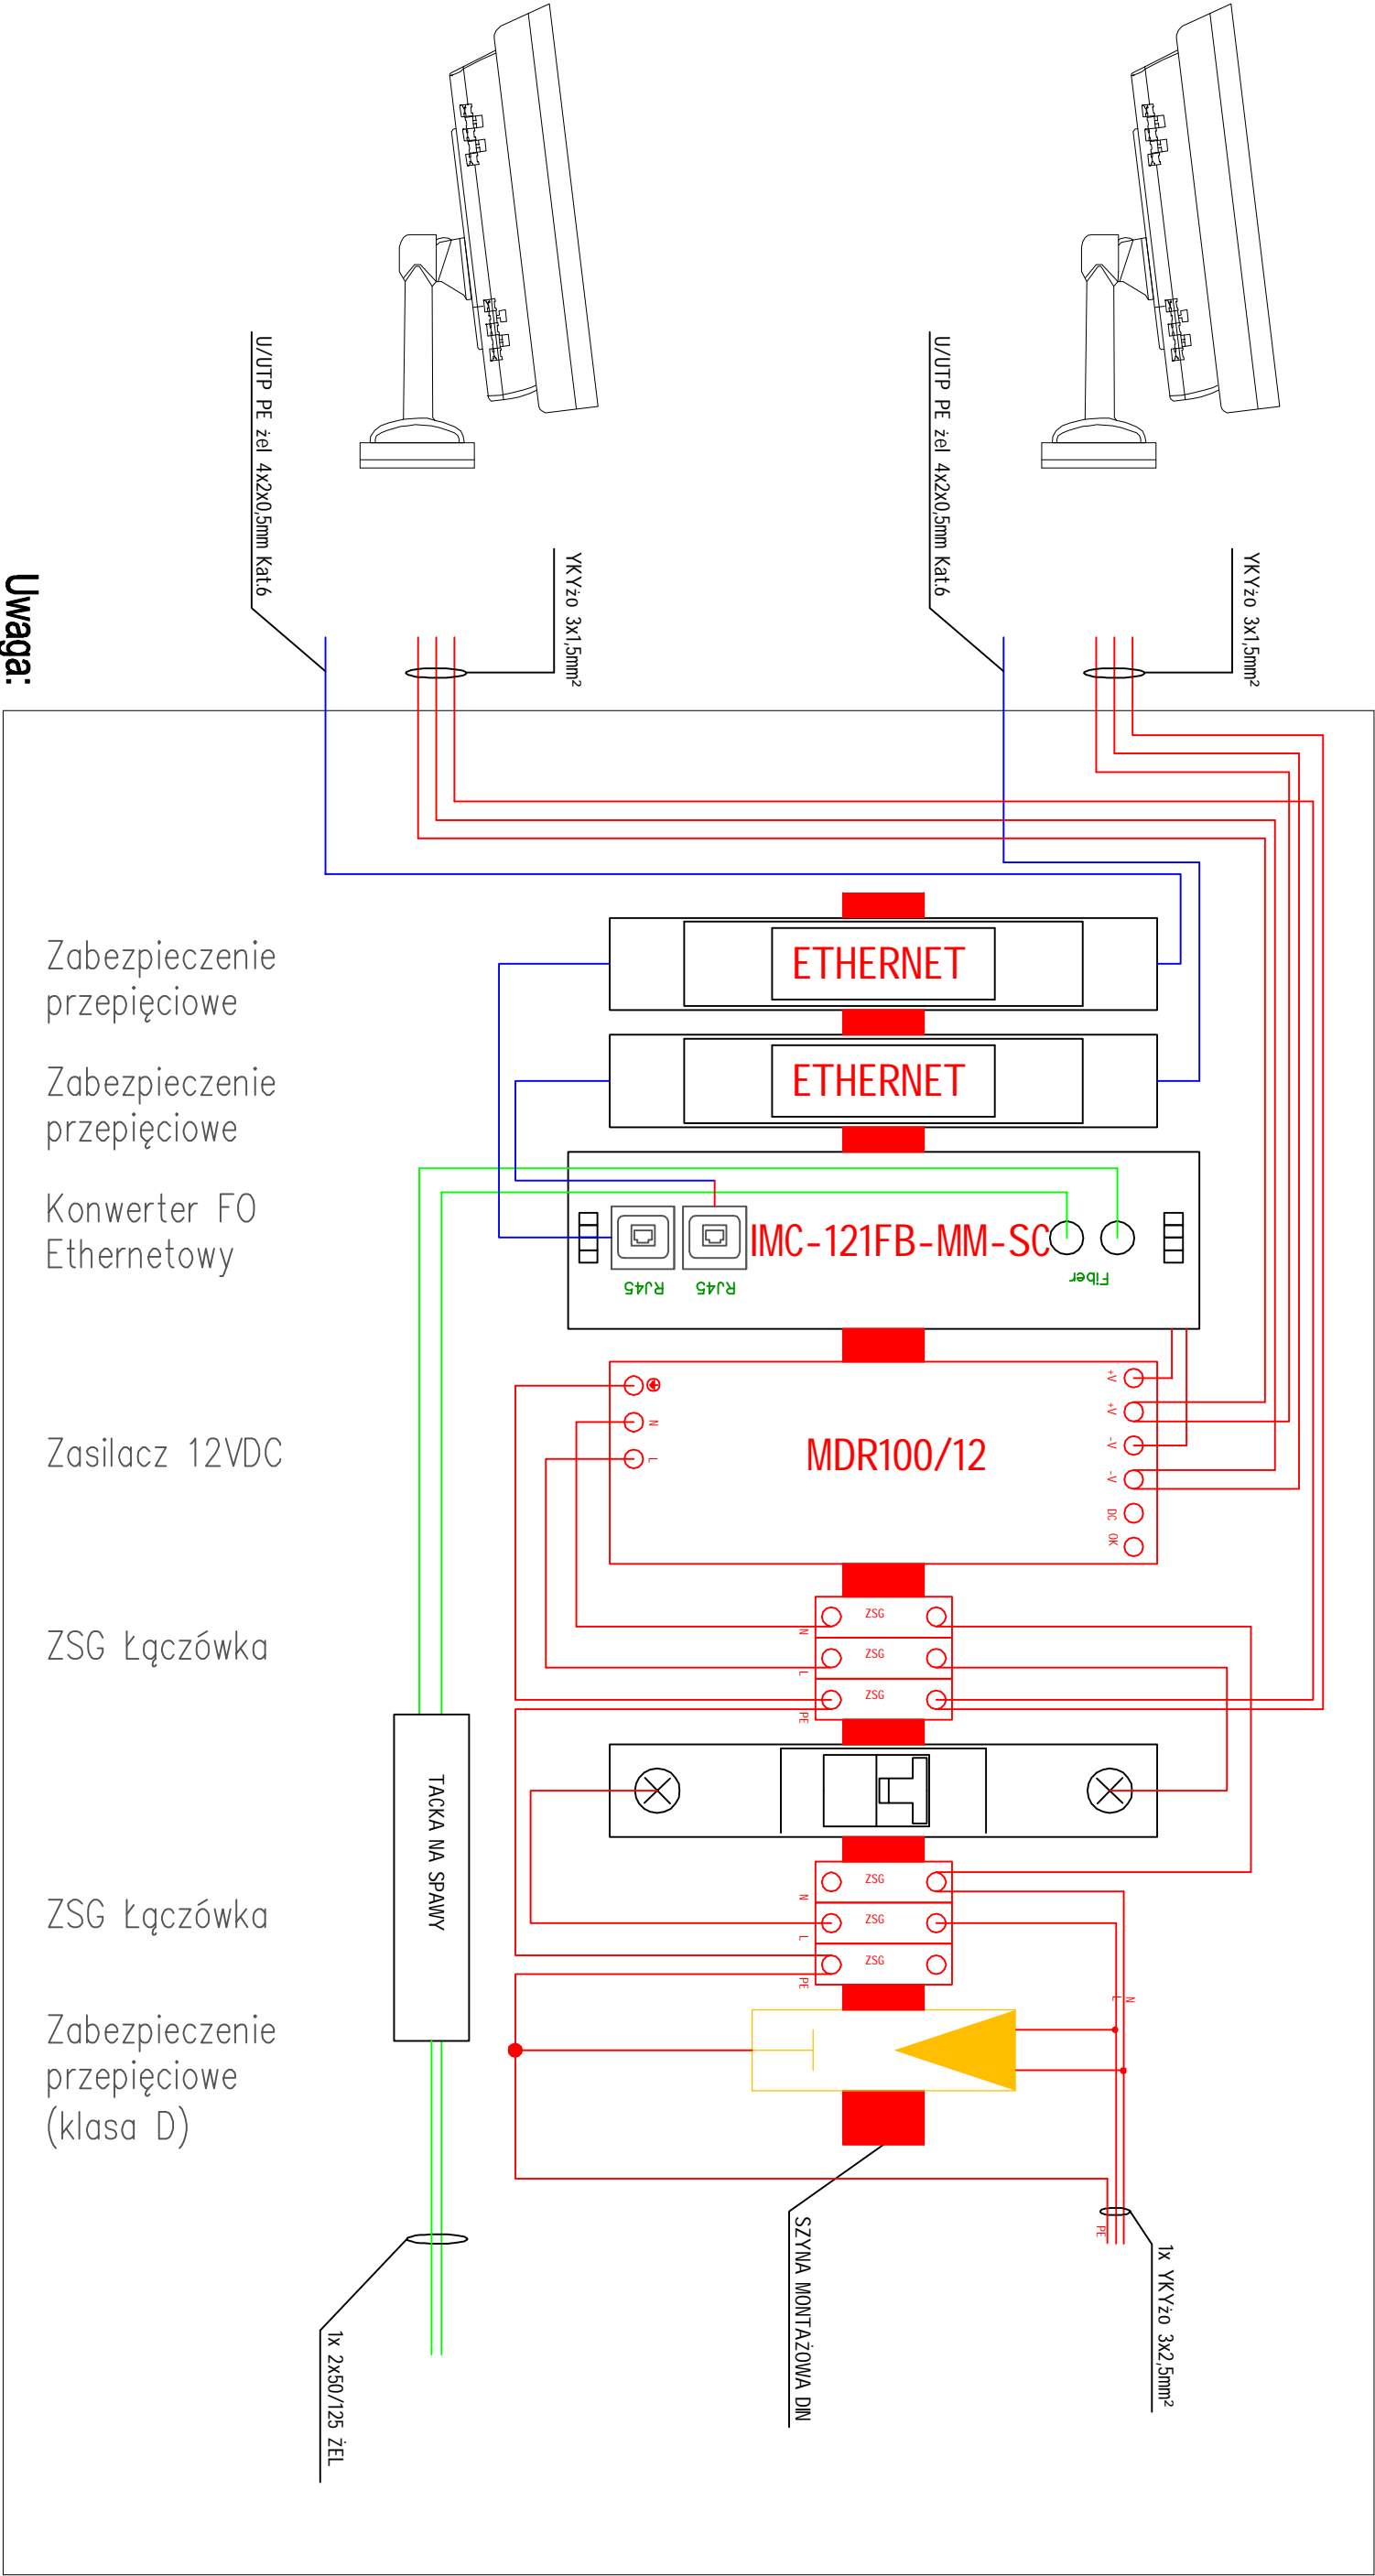

Uwaga:
Niniejszy rysunek należy
rozpatrywać wraz z
branżą elektryczną.

		ISM EUROCENTER S.A. 02-820 WARSZAWA, UL. WYCZÓŁKI 71	
Oświadczenie			
SKŁADNICA ELEKTRYCZNA			
Tytuł rysunku		Skrzynka przyłączeniowa do kamer typ 2	
Branża	Systemy Zabezpieczenia Technicznego	Stadium Projekt Wykonawczy	Nr Projektu
Projektował	mgr inż. Dariusz Moczniak	Nr uprawnień DT-WB/T0243003/U	Podpis
Opracował	mgr inż. Grzegorz Milech	Nr uprawnień	Podpis
Sprawił	mgr inż. Bartłomiej Stokuch	Nr uprawnień BI/63/75/BI/28/89	Podpis
			Nr Rysunku 01_006