



Puszka przyłączeniowa typ PP-1

Puszka połączeniowa hermetyczna 300x220x170
dławice: 2x PG13,5; 2xPG9;




Puszka przyłączeniowa typ PP-2

Puszka połączeniowa hermetyczna 300x220x170
dławice: 3x PG13,5; 3xPG9;



Puszka przyłączeniowa typ PP-3

Puszka połączeniowa hermetyczna 460x670x245
dławice: 1xPG16; 4xPG13,5; 5xPG9;

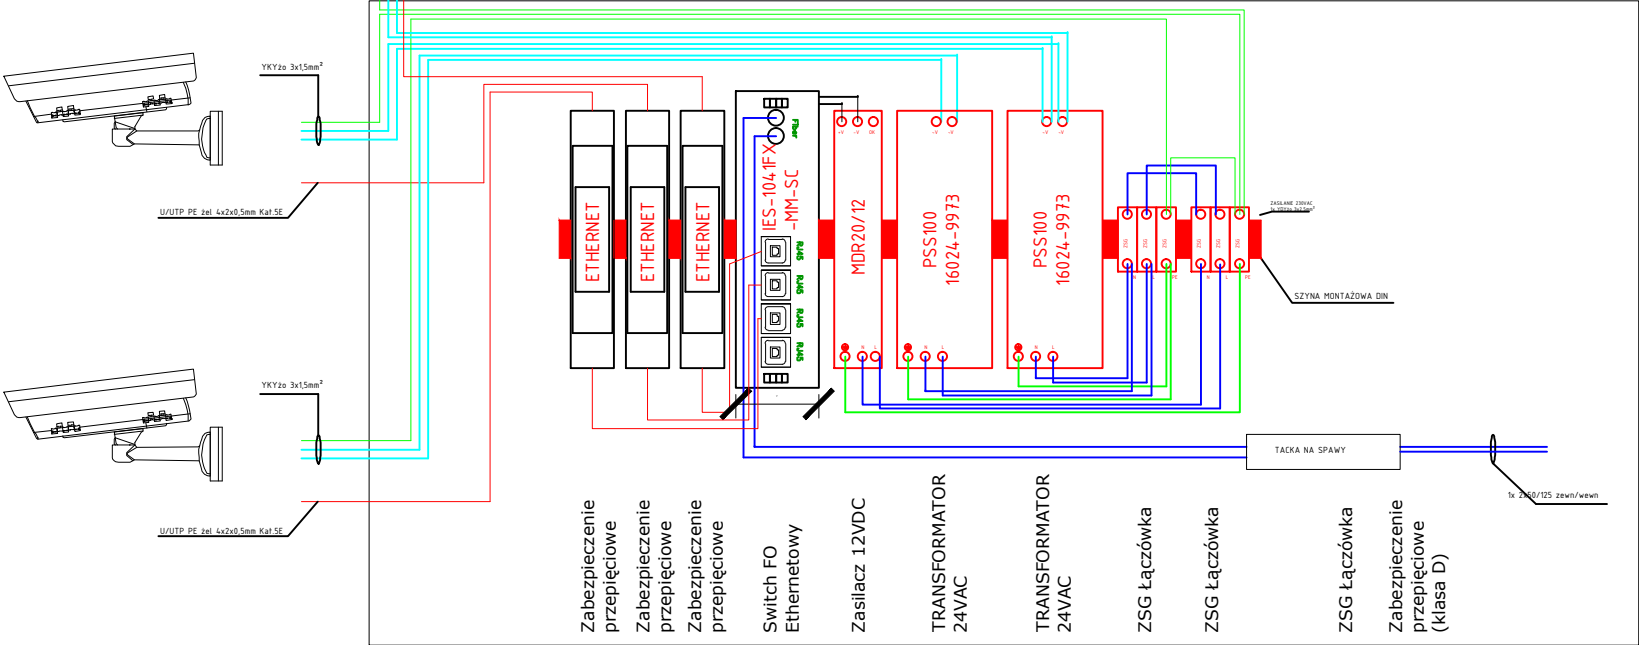

<div><div></div><div><div>ISM EUROCENTER S.A.</div><div>02-820 WARSZAWA, UL. WYCZÓŁKI 71</div></div></div>				
Obiekt Składnica w Leśmierzu				
Tytuł rysunku Schemat instalacji CCTV puszki przyłączeniowe kamer				
Branża	Systemy Zabezpieczenia Technicznego	Stadium	Nr Projektu	Branża TVU
Projektował	inż. Dariusz Mocarski	Nr uprawnień DT-WBT/02430/03/U	Podpis	Data 10.10.2013
Opracował	mgr inż. Jacek Jachowicz	Nr uprawnień Lic. pr.zab.tech. 5888	Podpis	Skala
Sprawił	inż. Bronisław Skobudziński	Nr uprawnień Bł/163/75 , Bł/126/89	Podpis	Nr Rysunku 4.11