


- ⚡ Zabezpieczenie przepięciowe
- ⚡ Puszka przyłączeniowa PP z konwerterem RJ/św i zasilaczem:
PP2 – dla zespołu 2 kamer
PP3 – dla zespołu 3 kamer

} patchordy św. LC-LC (duplex); skrętkowy U/UTP

Światłowód

UTP cat 6

YDY 3x2.5

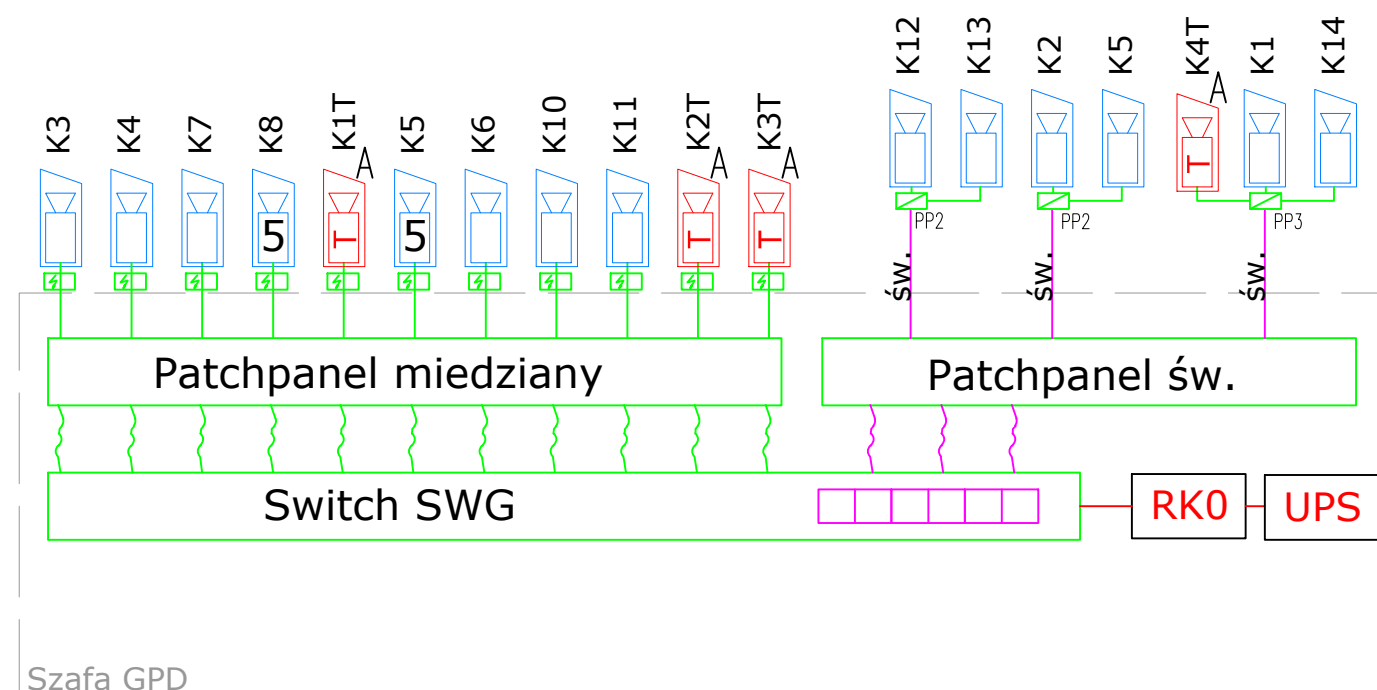

ISM EUROCENTER S.A.
02-820 WARSZAWA, UL. WYCZÓŁKI 71

Obiekt
Składnica w Lublińcu. M/Z Poczesna

Tytuł rysunku
Schemat instalacji CCTV

Branża	Systemy Zabezpieczenia Technicznego	Stadium	Projekt Wykonawczy	Nr Projektu	Branża	TVU
Projektował	inż. Dariusz Mocarski	Nr uprawnień	DT-WBT/02430/03/U	Podpis	Data	10.10.2013
Opracował	mgr inż. Jacek Jachowicz	Nr uprawnień	Lic. pr.zab.tech. 5888	Podpis	Skala	
Sprawdził	inż. Bronisław Skobudziński	Nr uprawnień	Bł/163/75 , Bł/126/89	Podpis	Nr Rysunku	24.4