



KAMERY OBROTOWE IP  
W OBUDOWACH ZEWNĘTRZNYCH:  
K21,K13,K39



Puszka połączeniowa hermetyczna 300x220x170  
dławice: 2x PG13,5; 2xPG9;

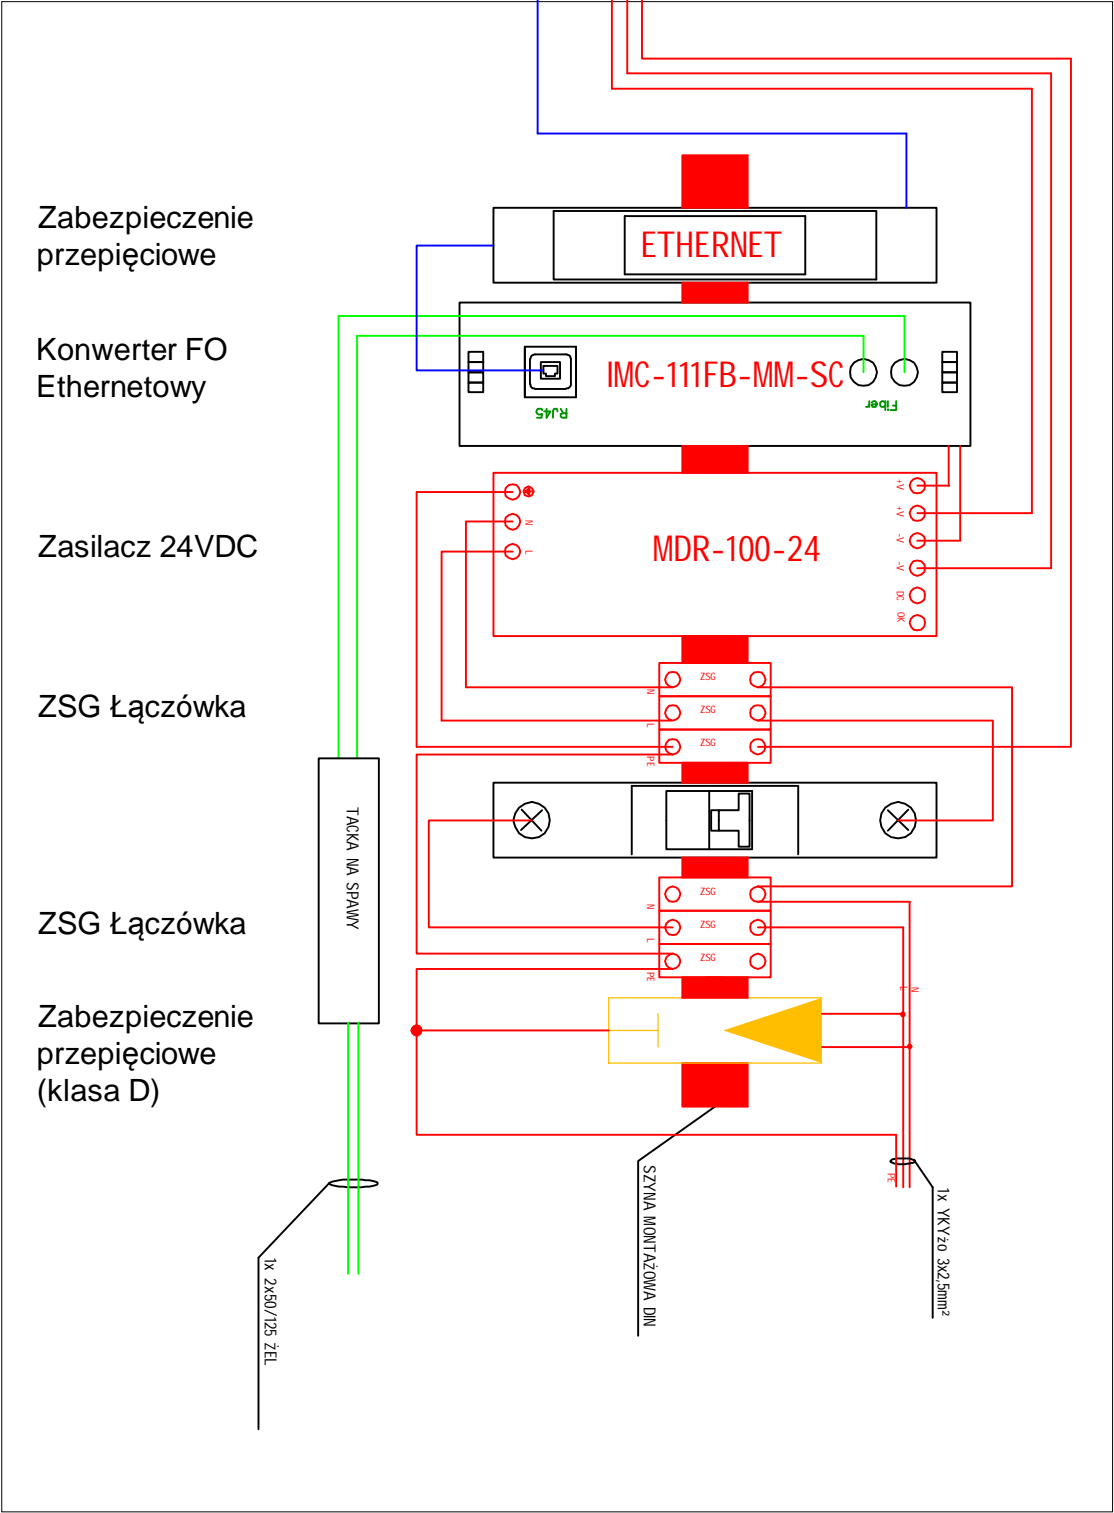

Uwaga:  
Niniejszy rysunek należy  
rozpatrywać wraz z  
branżą elektryczną.


# Skrzynka do podłączenia kamer typ3

kabel FTP kat.6A ( LS0H)

kabel światłowodowy uniwersalny XXG(50/125) w kanalizacji lub  
korycie PCV

kabel światłowodowy uniwersalny XXG(50/125) w wykopie w ziemi  
w OPTO50

kabel zas. YKY3x2,5mm2

		I SM EUROCENTER S.A.	
Obiekt SKŁADNICA NIEMCE		02-820 WARSZAWA, UL. WYCZÓŁKI 71	
Typu rysunku Skrzynka przyłączeniowa TYP3			
Branża Systemy Zabezpieczenia Technicznego	Stadium Projekt Wykonawczy	Nr Projektu	Branża CCTV, LPR
Projektował mgr inż. Dariusz Mocarski	Nr uprawnień DT-WBT/02.430/03U	Podpis	Data 09.2013
Opracował mgr inż. Grzegorz Mielich	Nr uprawnień	Podpis	Skala
Sprawdził mgr inż. Bronisław Skobudzki	Nr uprawnień BH163/75, BH126/89	Podpis	Nr Rysunku 07_007