



KAMERY STACJONARNE IP  
W OBUDOWACH ZEWNĘTRZNYCH:  
K4,K5,K9,K10


# Skrzynka do podłączenia kamer typ3

Puszka połączeniowa hermetyczna 300x220x170  
dławiące: 3x PG13,5; 3xPG9;

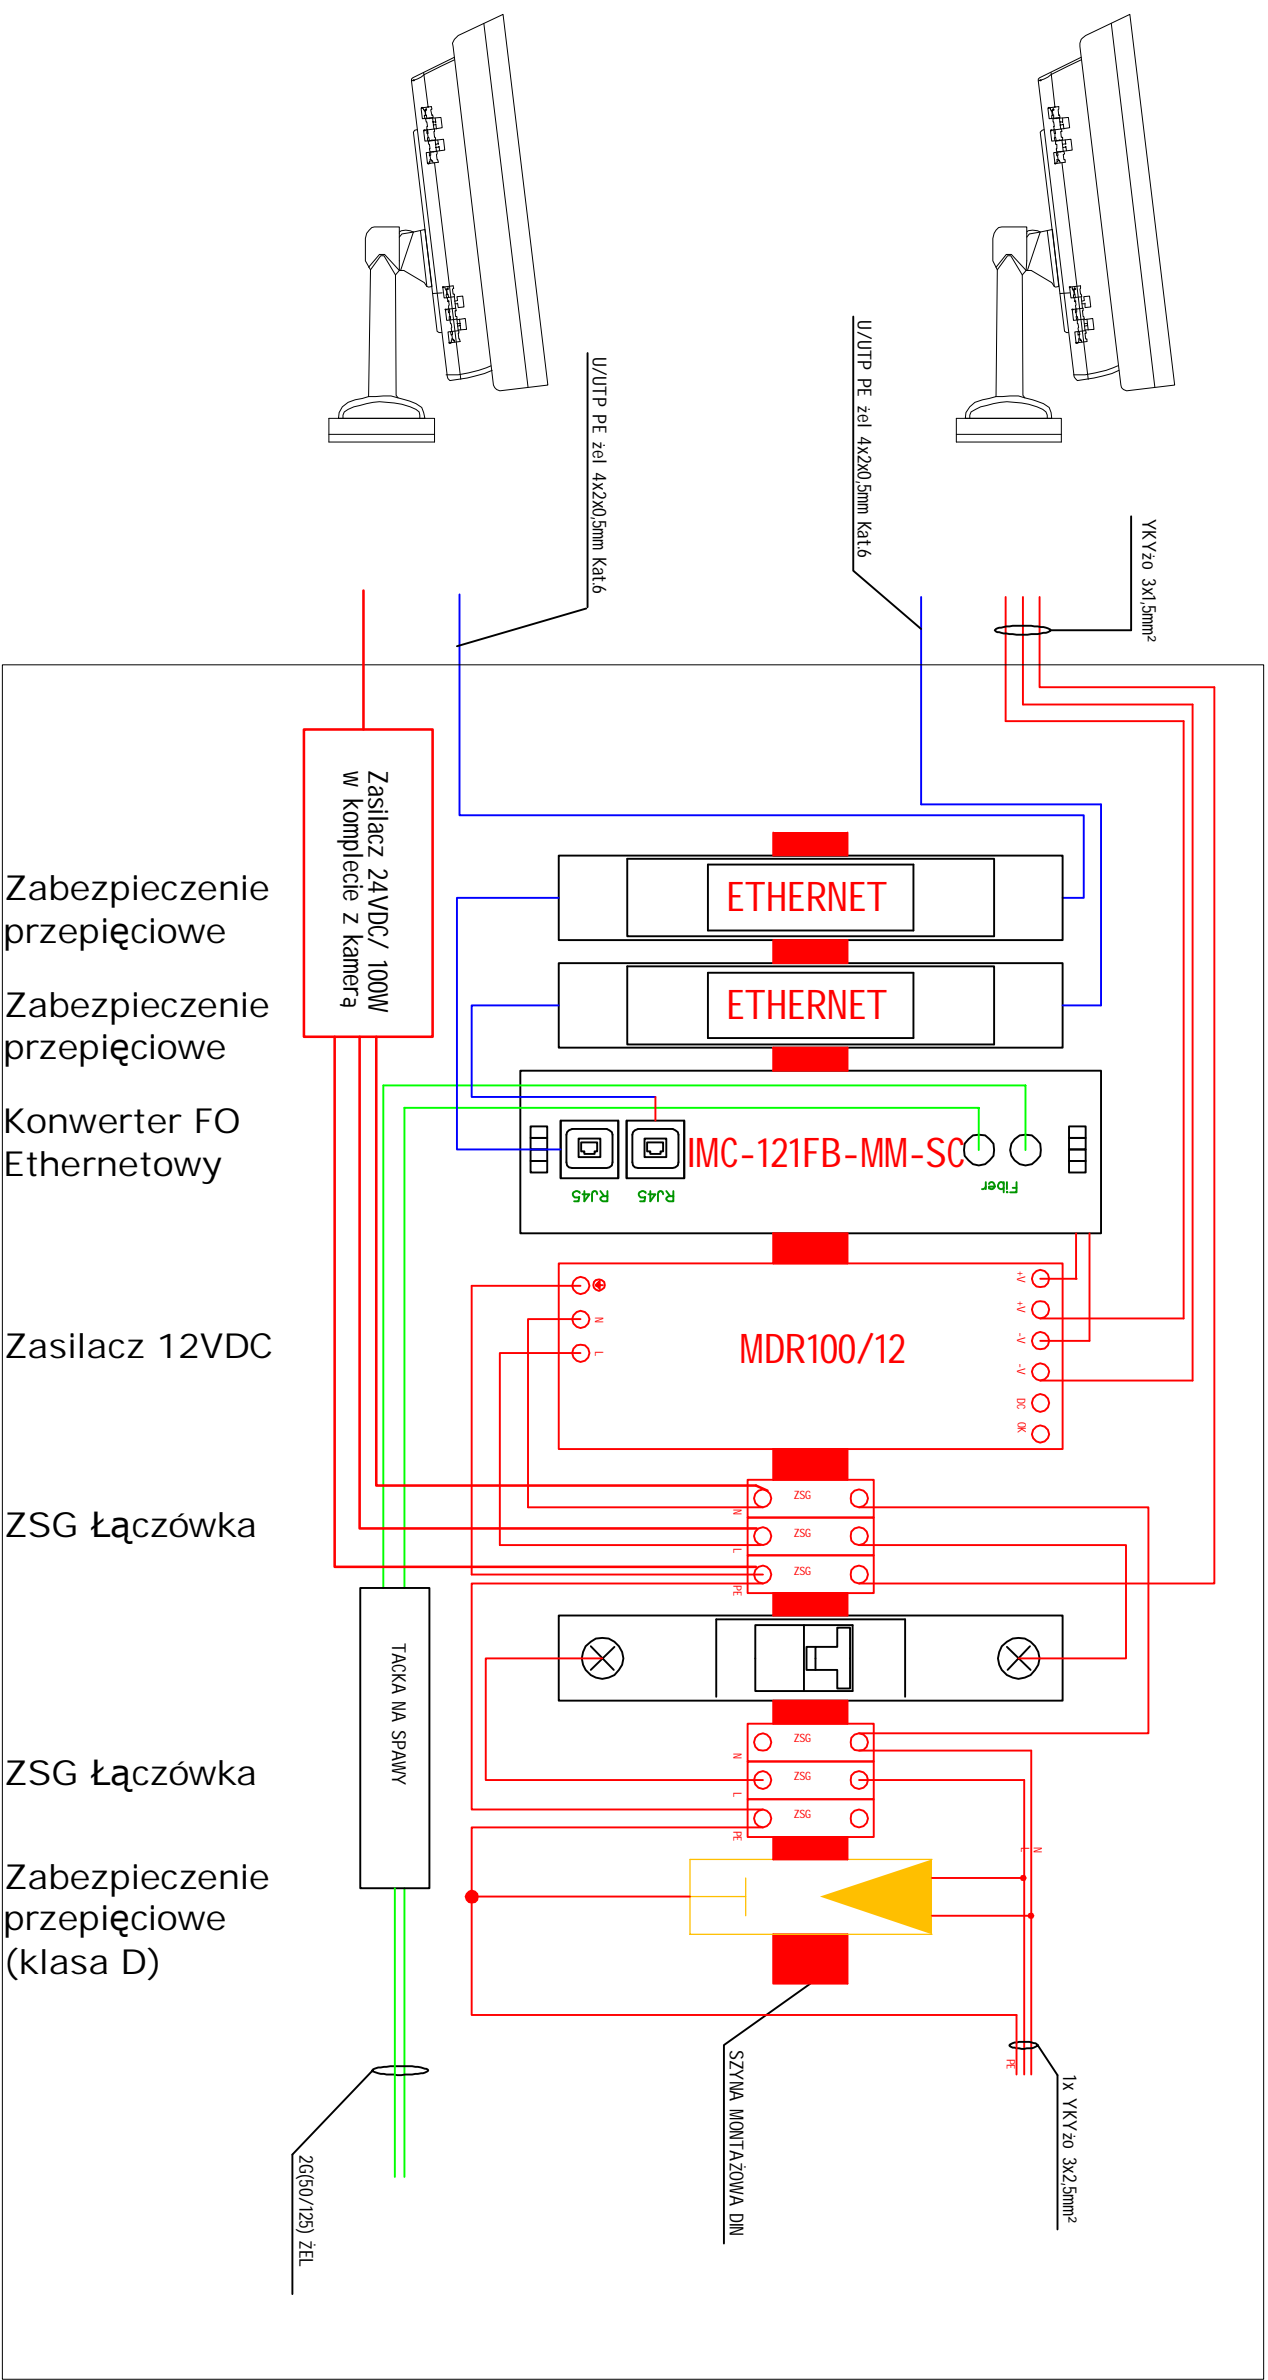

Uwaga:  
Niniejszy rysunek należy  
rozpatrywać wraz z  
branżą elektryczną.

- |   |   |
|---|---|
|  | kabel UTP kat. 6 / kabel UTP kat.6 (żelowany) |
|  | kabel światłowodowy uniwersalny XXG(50/125)   |
|  | kabel zas. YDY3x2,5mm2/YKY3x2,5mm2            |

		ISM EUROCENTER S.A. 02-820 WARSZAWA, UL. WYCZÓŁKI 71	
MAGAZYN DZIURKÓW			
Tytuł rysunku      Skrzynka podłączeniowa do kamery typ3			
Systemy Zabezpieczenia Technicznego		Stadium	Nr Projektu
Problemowi <i>mgr inż. Dariusz Młocacki</i>	Nr uprawnień DT-WB1/02430/03U	Podpis	Brzoza CCTV,SSWIN,ZAS 09.2013
<i>mgr inż. Grzegorz Mleczek</i>	Nr uprawnień	Podpis	Szela
<i>mgr inż. Bronisław Skobudzinski</i>		Nr uprawnień BH1637/BH12689	Nr Rysunku 26...007
<small>Wzrost 1,80m, Ciężar 70kg, Ciężar 100kg</small>			