


KAMERY STACJONARNE IP  
W OBUDOWACH ZEWNĘTRZNYCH:  
K27,K37

Puszka połączeniowa hermetyczna 300x220x170  
dławice: 3x PG13,5; 3xPG9;

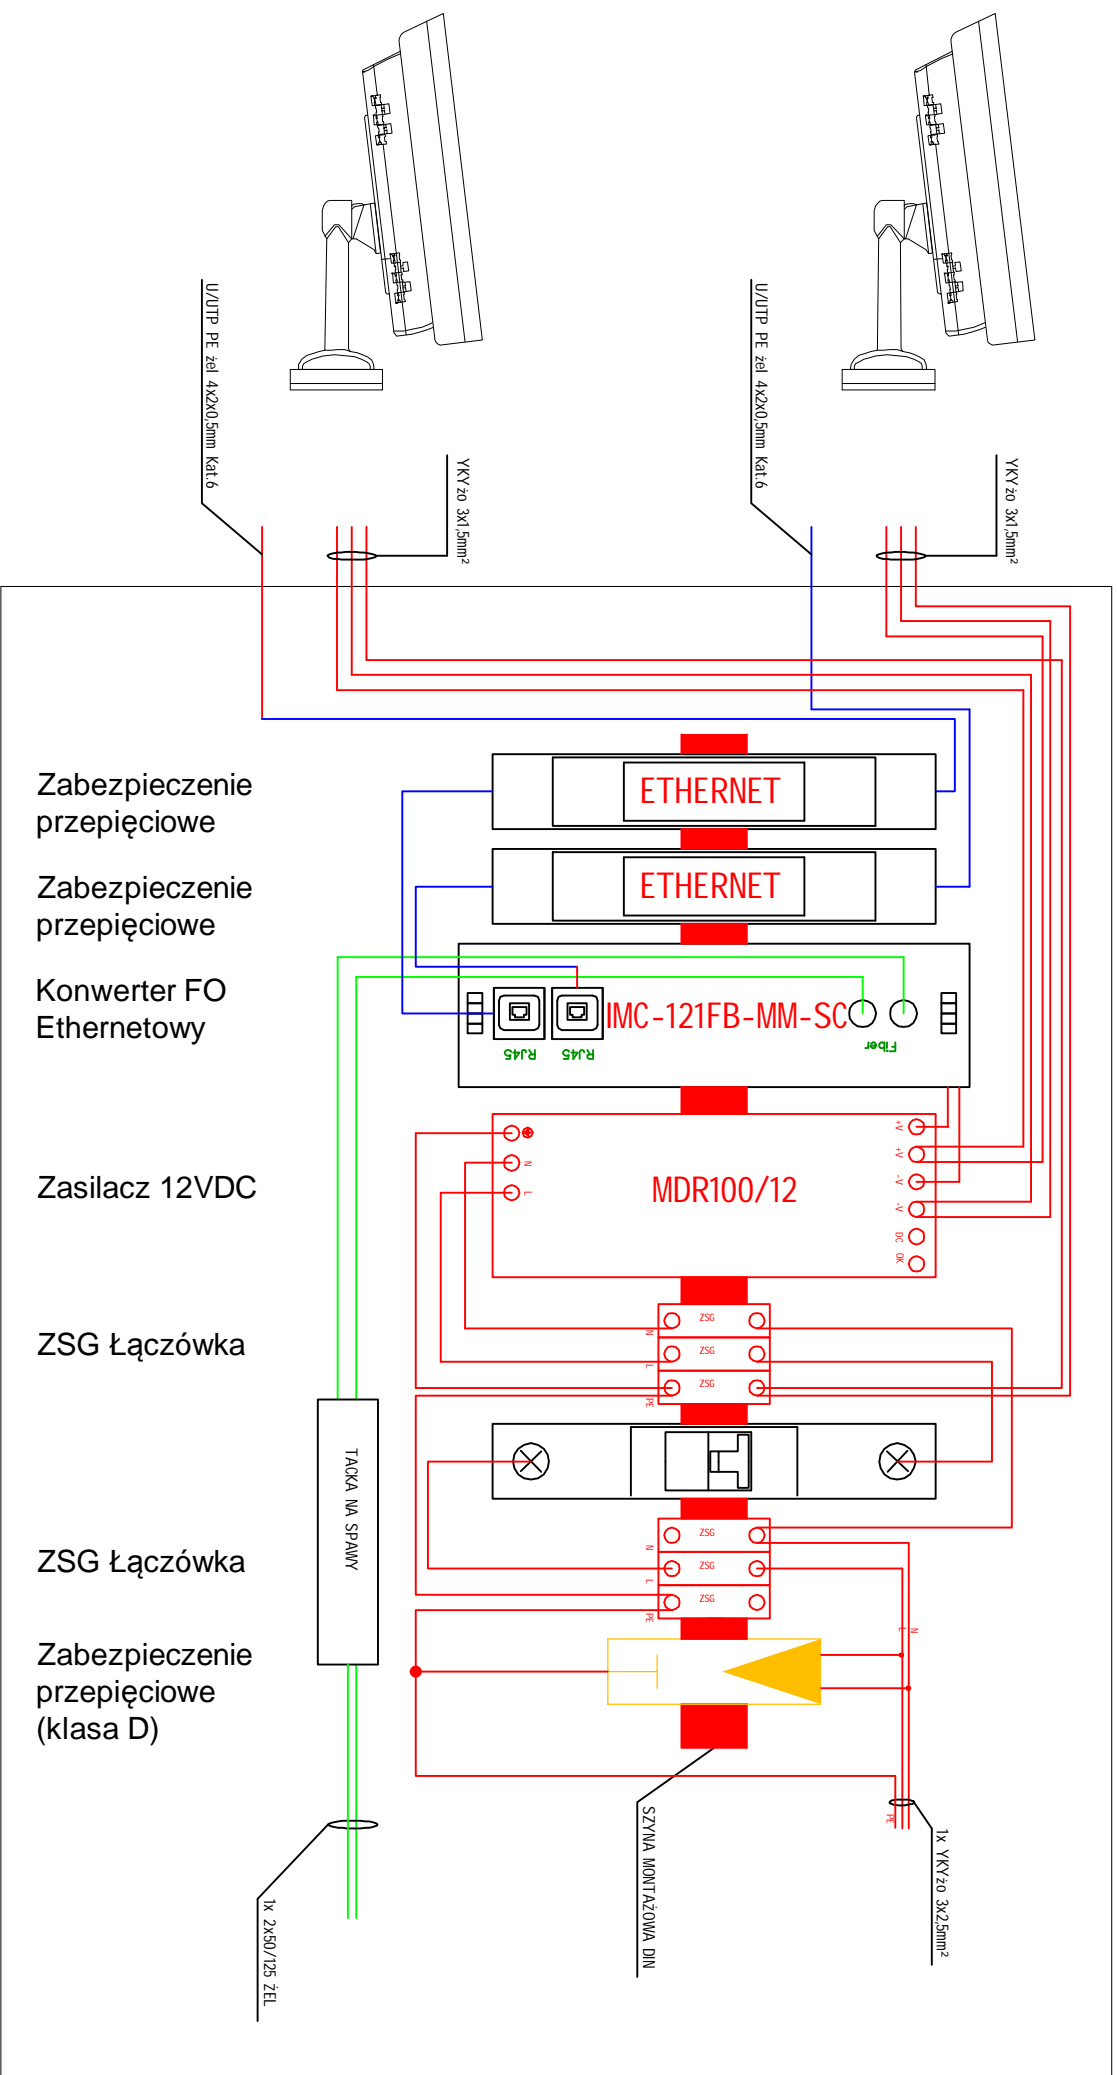

**Uwaga:**  
Niniejszy rysunek należy rozpatrywać wraz z branżą elektryczną.


# Skrzynka do podłączenia kamer typ2

kabel FTP kat.6A ( LSOH)

kabel światłowodowy uniwersalny XXG(50/125) w kanalizacji lub korycie PCV

kabel światłowodowy uniwersalny XXG(50/125) w wykopie w ziemi w OPTO50

kabel zas. YKY3x2,5mm2

		ISM EUROCENTER S.A.	
		02-820 WARSZAWA, UL. WYCZÓŁKI 71	
Obiekt			
SKŁADNICA NIEMCE			
Tytuł rysunku Skrzynka przyłączeniowa TYP 2			
Branża		Nr Projektu	
Systemy Zabezpieczenia Technicznego		Nr Projektu	
Projektował		Podpis	
mgr inż. Dariusz Mocarski		Data	
mgr inż. Grzegorz Milech		Skala	
Opracował		Podpis	
mgr inż. Grzegorz Milech		Skala	
Sprawdził		Podpis	
mgr inż. Bronisław Skobuczynski		Nr Rysunku	
BH 63/75, BH 126/89		07__006	