


KAMERY STACJONARNE IP
W OBUDOWACH ZEWNĘTRZNYCH:
K1,K2,K3

Skrzynka do podłączenia kamer typ4


Puszka połączeniowa hermetyczna 300x220x170
dławiace: 3x PG13,5; 3xPG9;

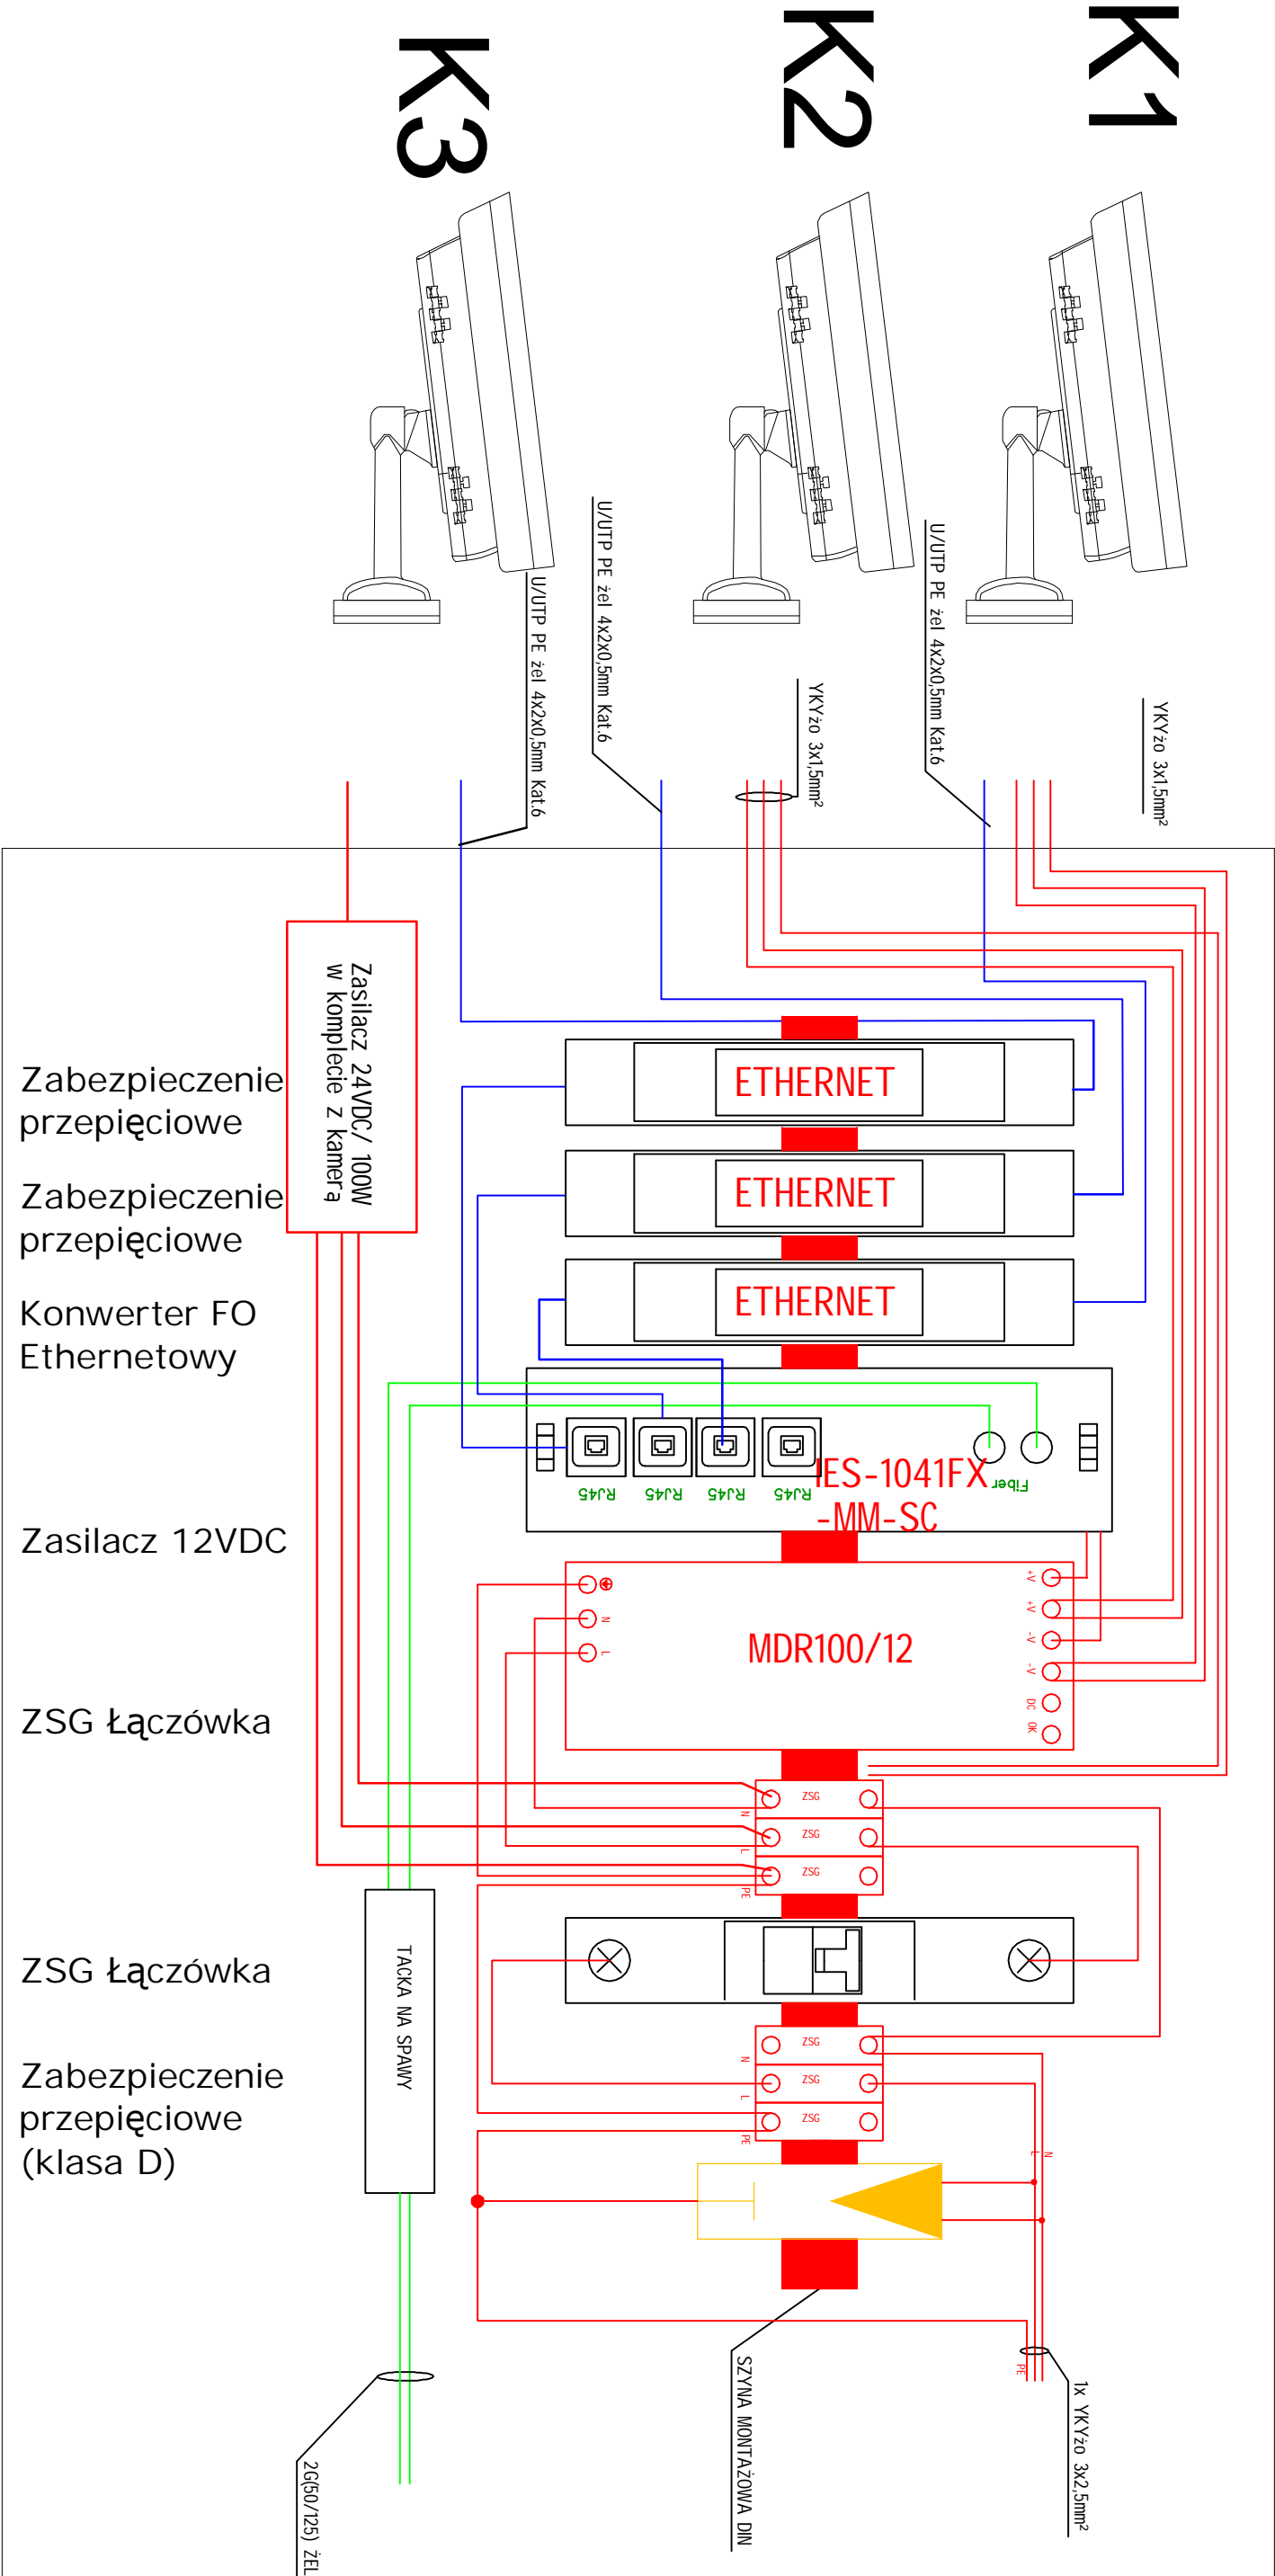

Uwaga:

Niniejszy rysunek należy
rozpatrywać wraz z
branżą elektryczną.

- kabel UTP kat. 6 / kabel UTP kat. 6 (żelowany)
- kabel światłowodowy uniwersalny XXG(50/125)
- kabel zas. YDY3x2,5mm2/YKY3x2,5mm2

		ISM EUROCENTER S.A.	
		02-820 WARSZAWA, UL. WYCZOLKI 71	
MAGAZYN DZIURKÓW			
Tytuł rysunku		Skrzynka podłączeniowa do kamer typ3	
Systemy Zabezpieczenia Technicznego		Sadulum	Nr Projektu
Projektant mgr inż. Dariusz Mocarski		Projekt Wykonawczy	
mgr inż. Grzegorz Mielech		Nr uprzedni DT-WBT/02430/03U	Podpis
		Nr uprzedni	Podpis
mgr inż. Bronisław Skobudzinski		Nr uprzedni B11637/B112689	Podpis
		Nr Rysunku 26...008	