



KAMERY STACJONARNE IP
W OBUDOWACH ZEWNĘTRZNYCH:
K7,K8

Skrzynka do podłączenia kamer typ2

Puszka połączeniowa hermetyczna 300x220x170
dławice: 3x PG13,5; 3xPG9;

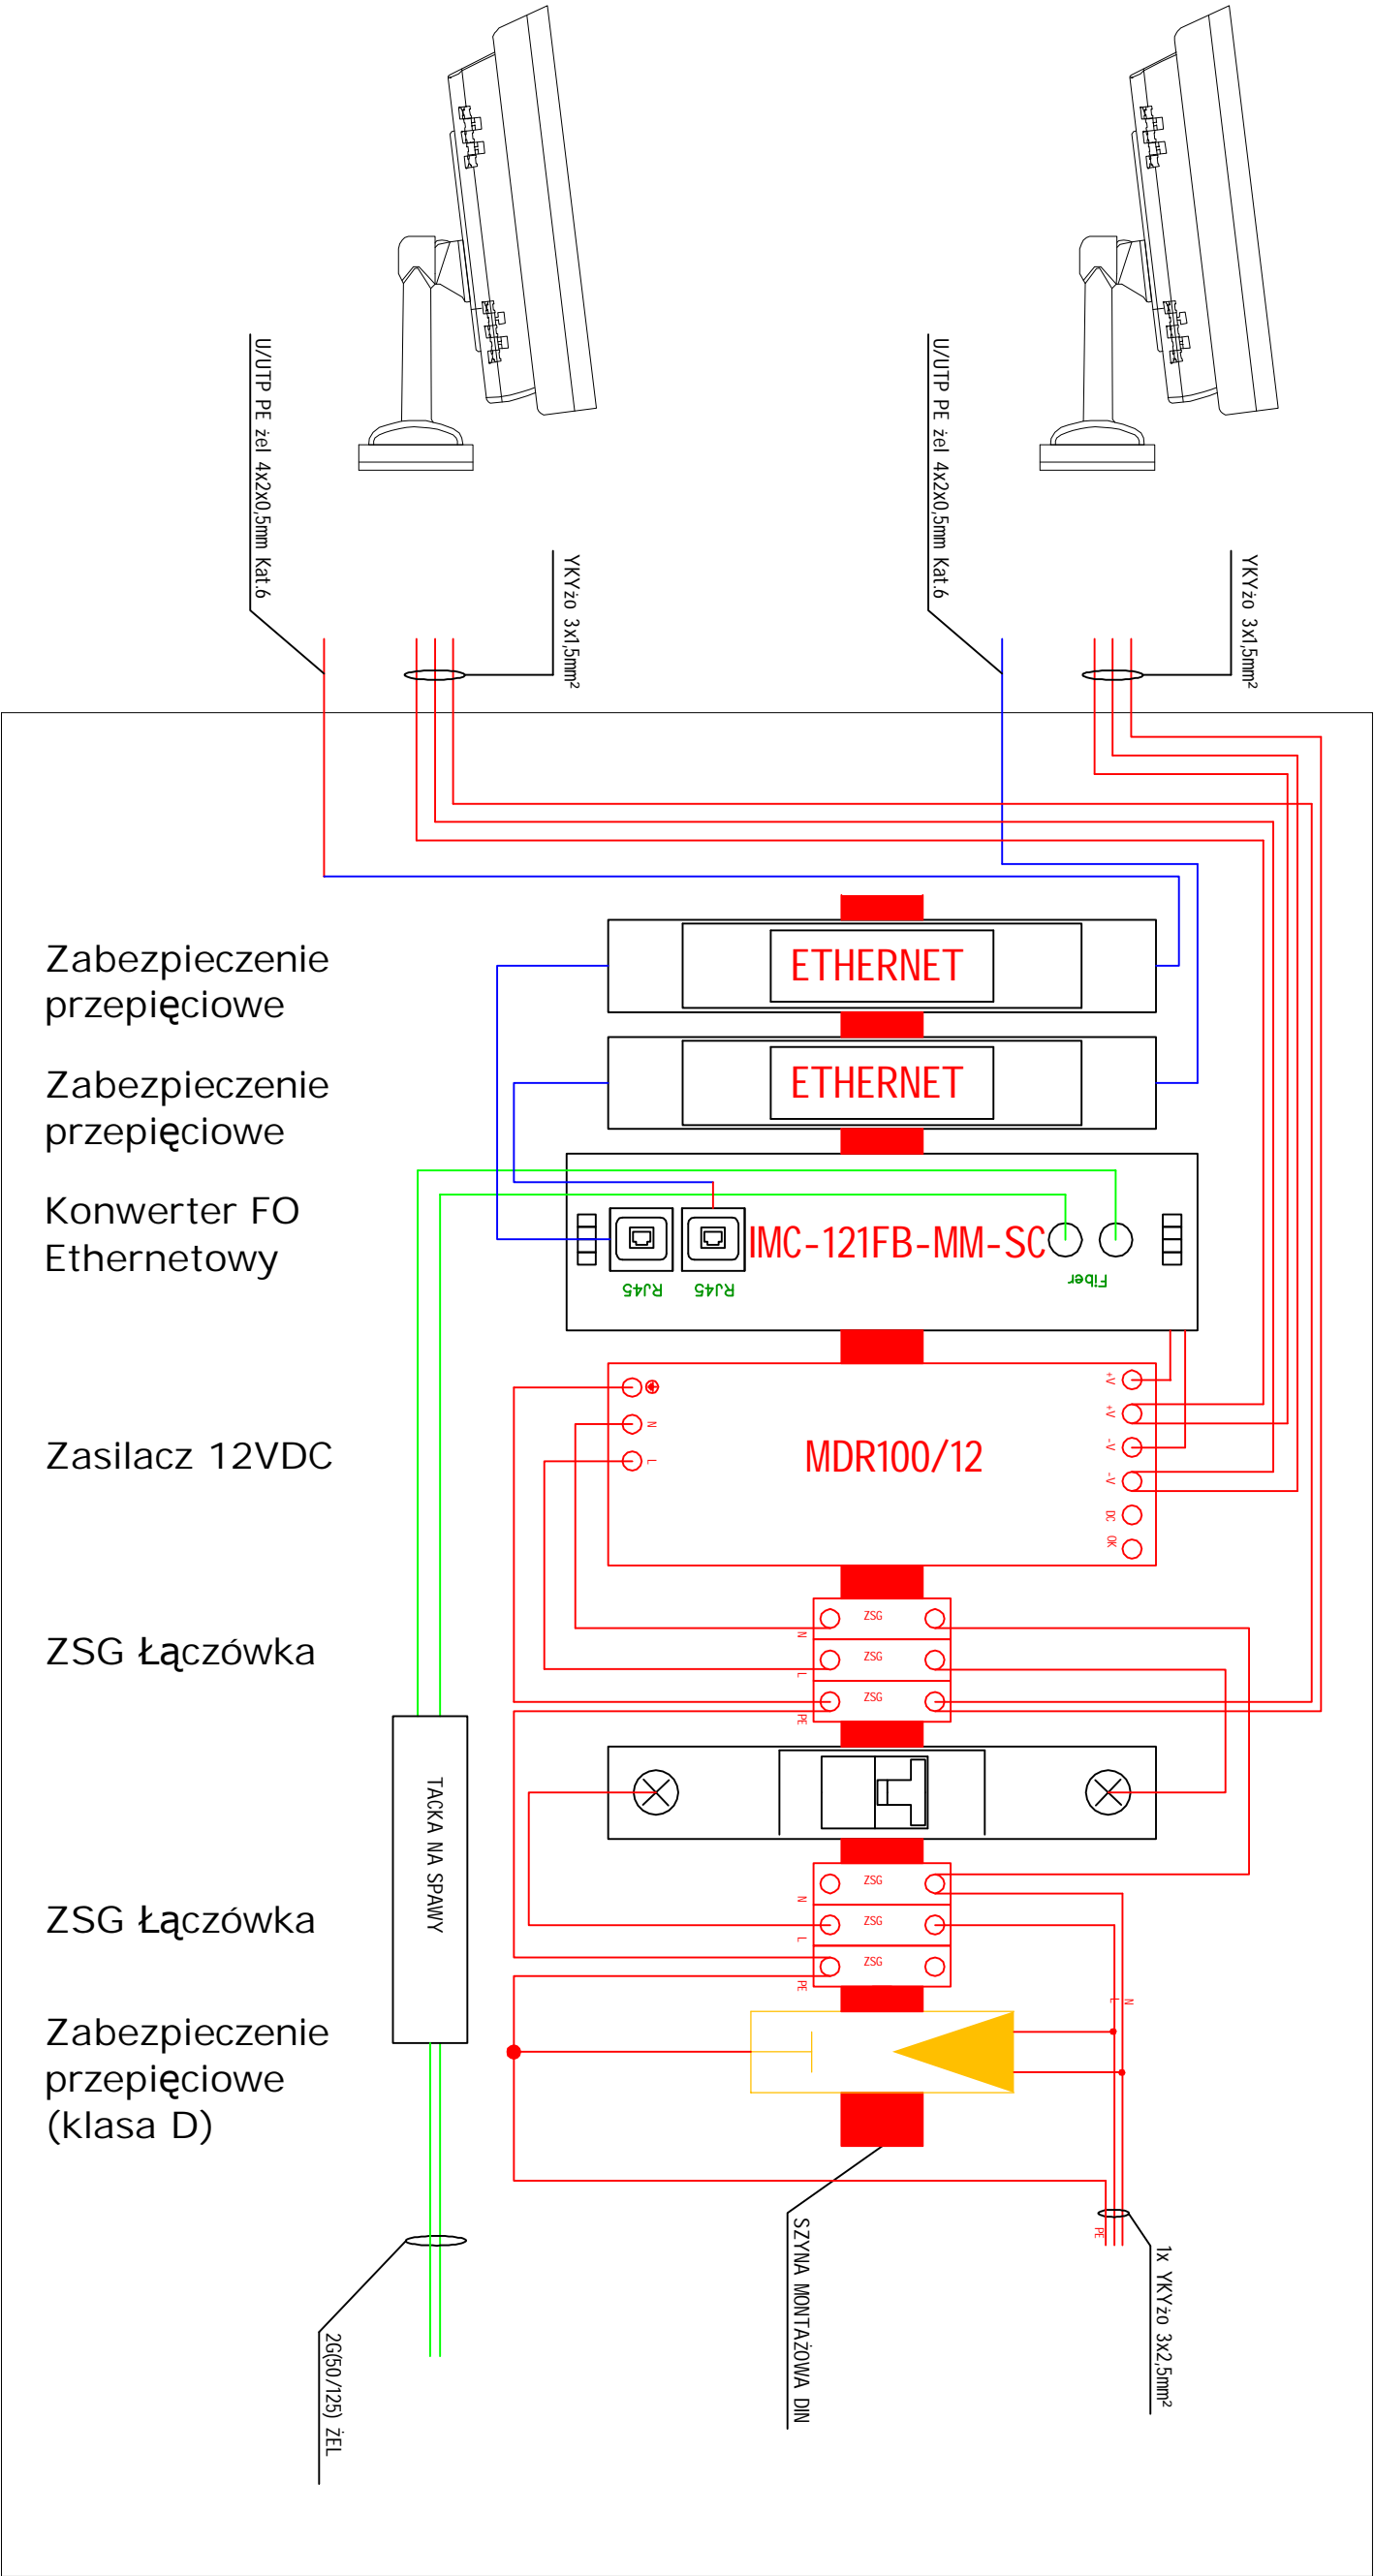

Uwaga:
Niniejszy rysunek należy
rozpatrywać wraz z
branżą elektryczną.

		I SM EUROCENTER S.A.	
		02-820 WARSZAWA, UL. WYCZÓŁKI 71	
MAGAZYN DZIURKÓW			
Tytuł rysunku		Skrzynka podłączeniowa do kamer typ 2	
Systemy Zabezpieczenia Technicznego		Nr Projektu	
Projektował <i>mgr inż. Dariusz Mocarski</i>		Projekt Wykonawczy	
<i>mgr inż. Grzegorz Milech</i>		DT-WBT/02430/03/U	
Nr uprawnień		Podpis	
<i>mgr inż. Bronisław Skobudziński</i>		B163/7.5, B1126/89	
Nr rysunku		Podpis	
<i>mgr inż. Bronisław Skobudziński</i>		B163/7.5, B1126/89	
Nr rysunku		26_006	