



KAMERY STACJONARNE IP
W OBUDOWACH ZEWNĘTRZNYCH:
K7,K8

Puszka połączeniowa hermetyczna 300x220x170
dławice: 3x PG13,5; 3xPG9;

Skrzynka do podłączenia kamer typ2

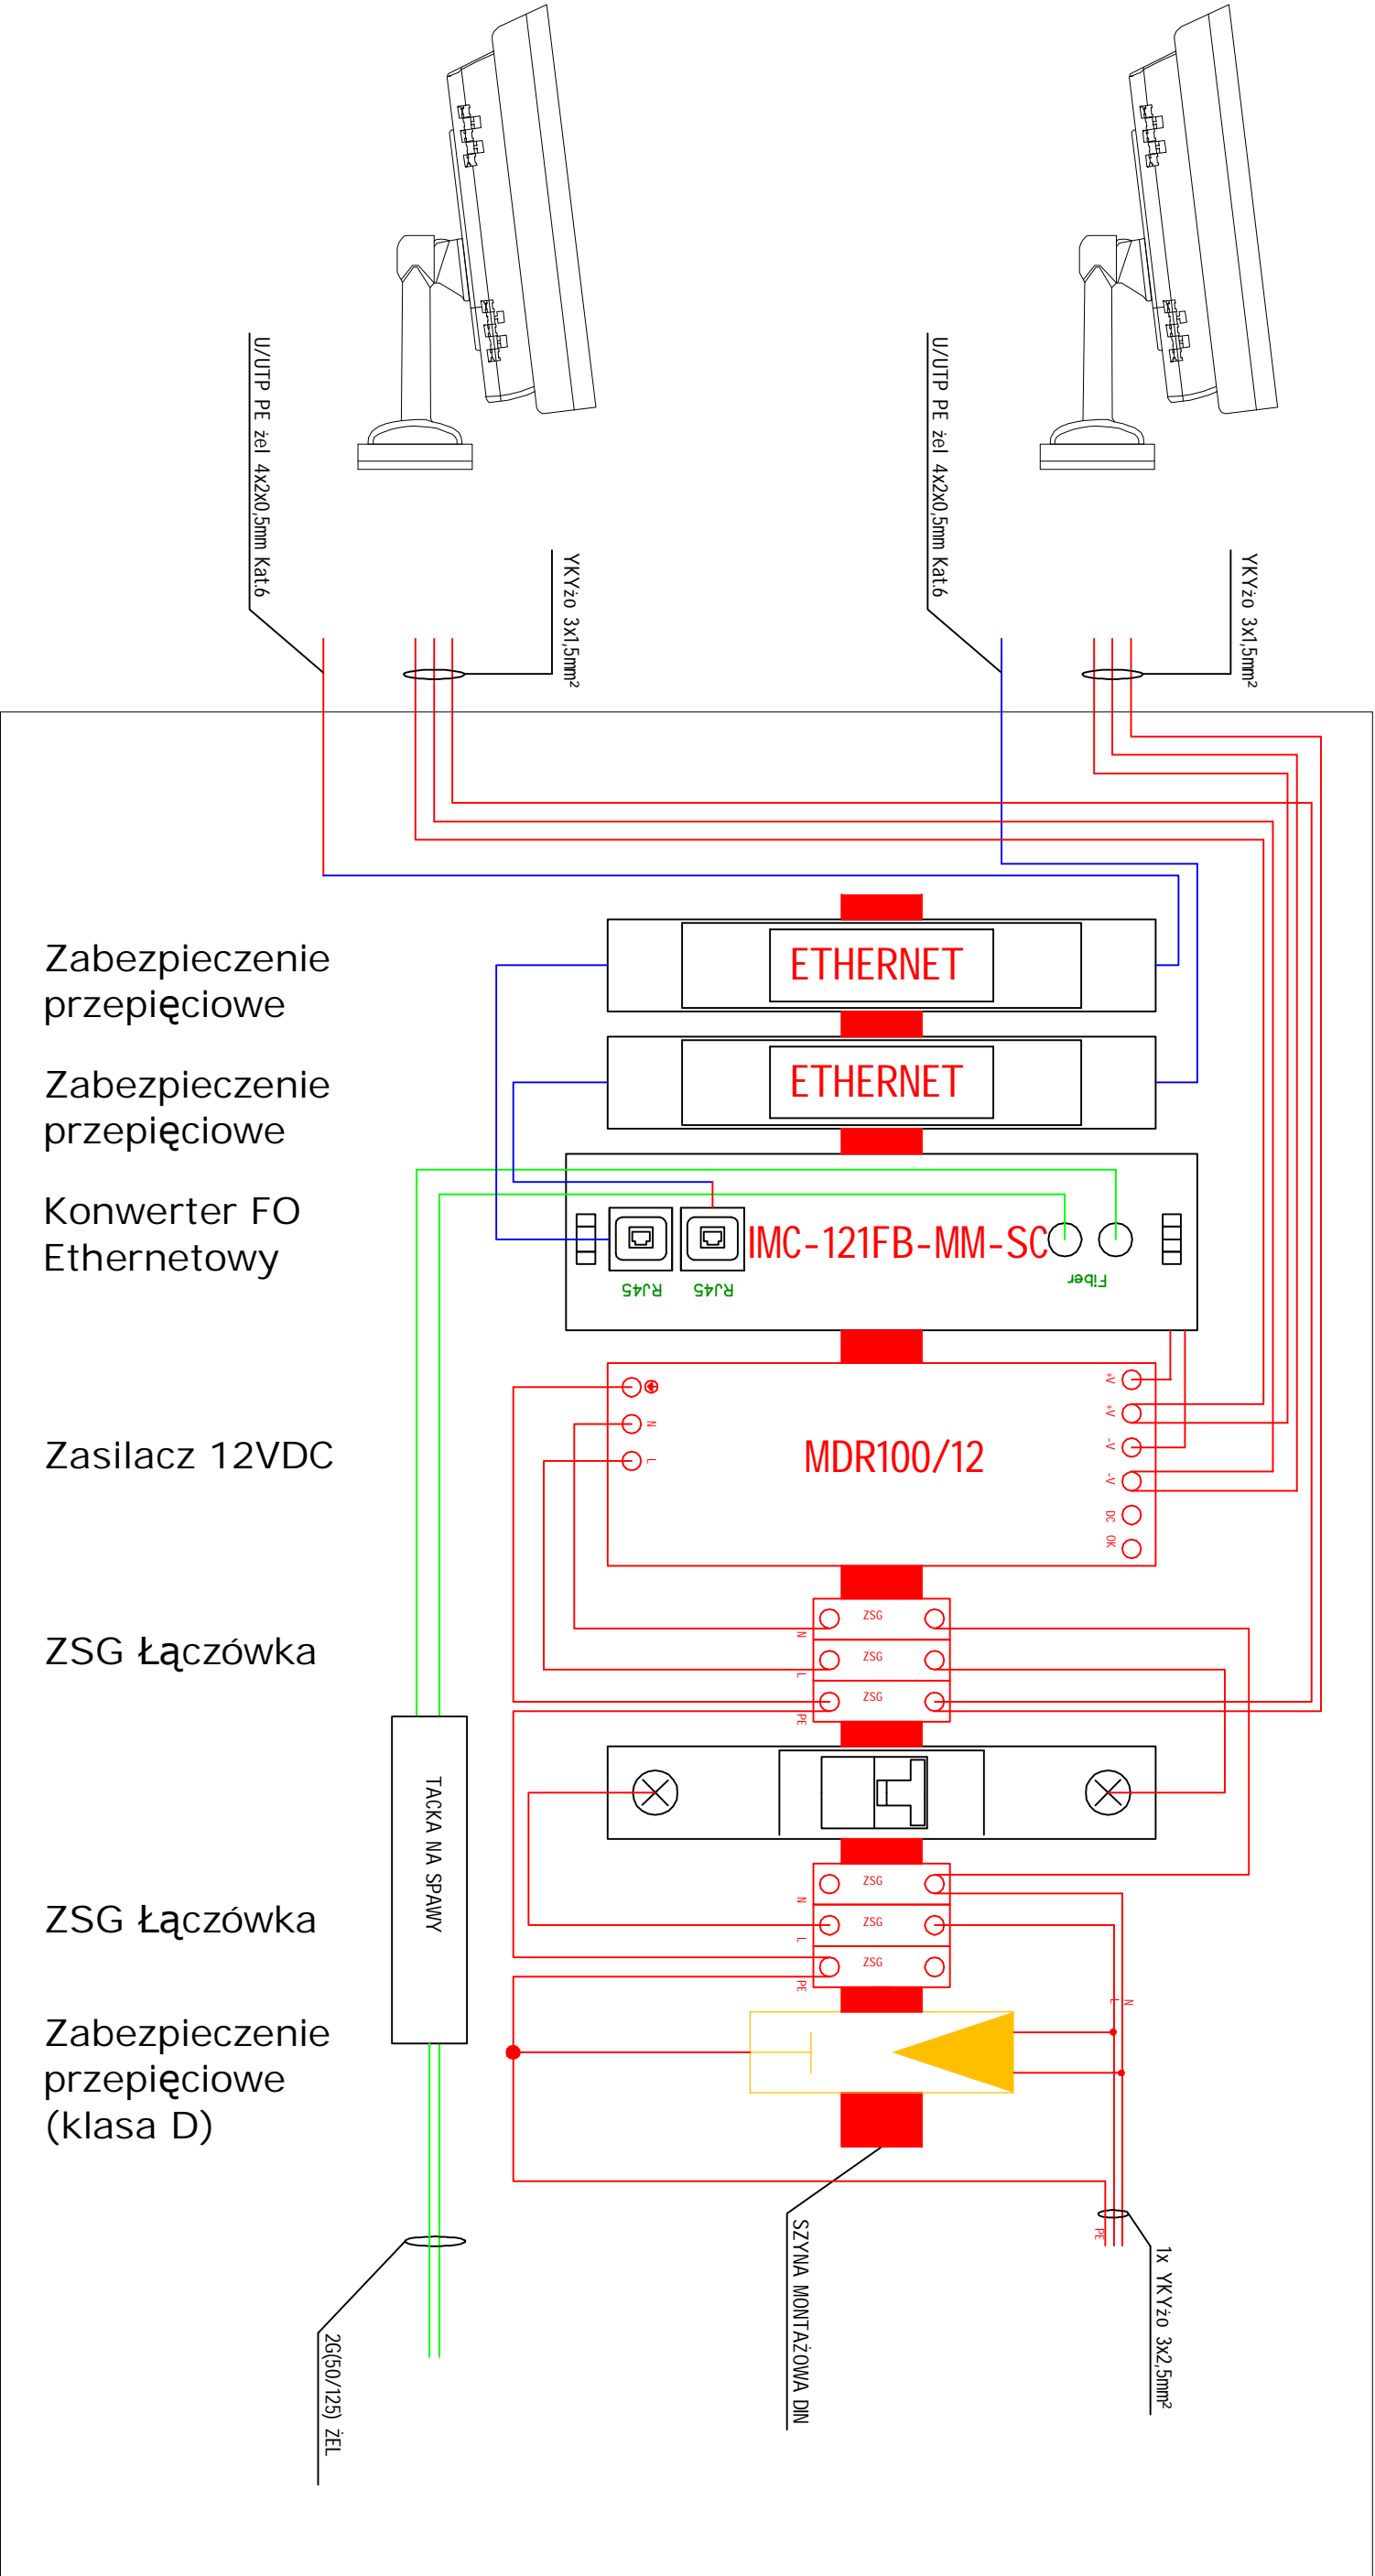

Uwaga:
Niniejszy rysunek należy
rozpatrywać wraz z
branżą elektryczną.

		ISM EUROCENTER S.A.	
		02-820 WARSZAWA, UL. WYCZÓŁKI 71	
MAGAZYN Łaziska			
Tytuł rysunku		Skrzynka do podłączenia kamer typ2	
Systemy Zabezpieczenia Technicznego		Nr Projektu	
Projektował mgr inż. Dariusz MocarSKI		Podpis	
DT-WBT/02430/3U		Data 09.2013	
mgr inż. Grzegorz Milech		Podpis	
Nr uprawnień BH 63/75, BH 126/89		Podpis	
mgr inż. Bronisław Skobudzinski		Nr Rysunku 27...005	
Za wyłączenie z eksploatacji			