


Schemat Zasilania 230V

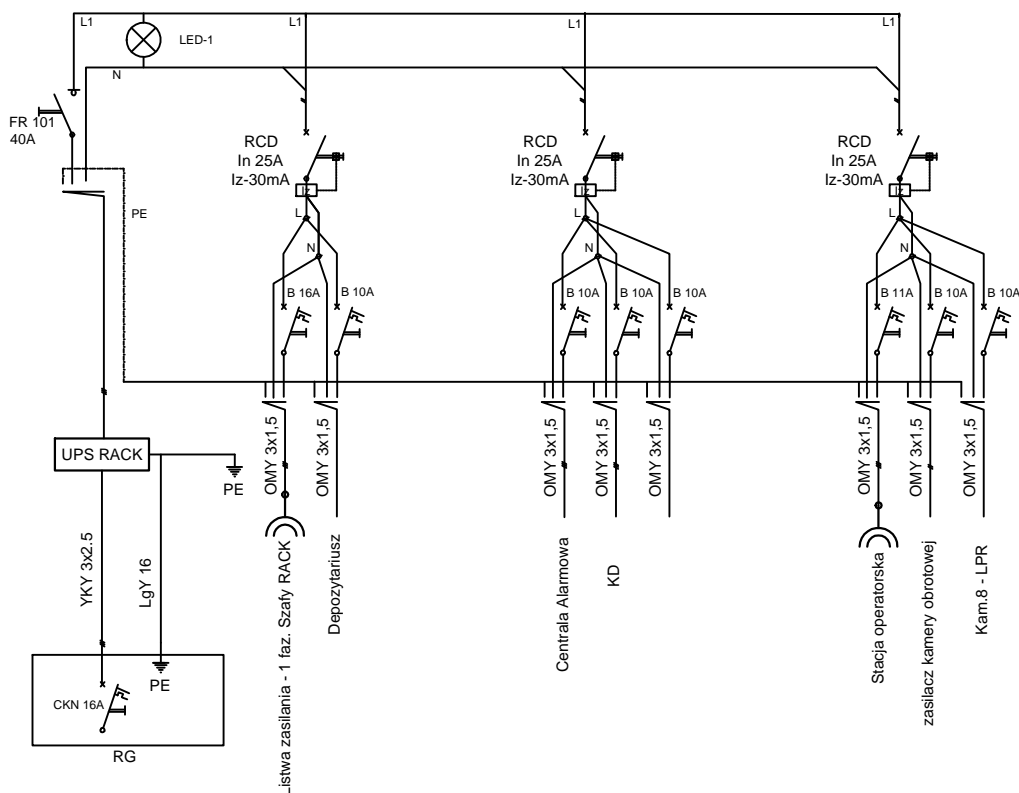

PD -1 RKO

RKO

FR 101	LED		B 16A	B 10A		B 10A	B 10A	B 10A		B 10A	B 10A	B 10A	
40A		RCD-In 25A Iz 30mA	Gn -1faz RACK	Depozytariusz	RCD-In 25A Iz 30mA	CA	KD		RCD-In 25A Iz 30mA	Stacja operat.	Zas.Kam. Obrot.	Kam.8 LPR	



TOTUS Secure

TOTUS SECURE

ul. Wyczółki 71, 02-820 Warszawa

Obiekt Składnica w Resku

Tytuł rysunku Schemat zasilania 230 V - PD-1, RKO

Branża Systemy Zabezpieczenia Technicznego

Stadium Projekt wykonawczy

Nr Projektu

Branża SSWiN, CCTV

Opracował: mgr inż. Janusz Kojtek

Nr uprawnień: 2557/KW/2011

Podpis

Data grudzień 2015

Sprawdził: mgr inż. Maciej Sulej

Nr uprawnień: MAZ/0302/PWOE/04

Skala brak

Nr Rysunku 08_001