


KAMERY STACJONARNE IP
W OBUDOWACH ZEWNĘTRZNYCH:
K21,K22


Skrzynka do podłączenia kamer typ2

Puszka połączeniowa hermetyczna 300x220x170
dławiące: 3x PG13,5; 3xPG9;

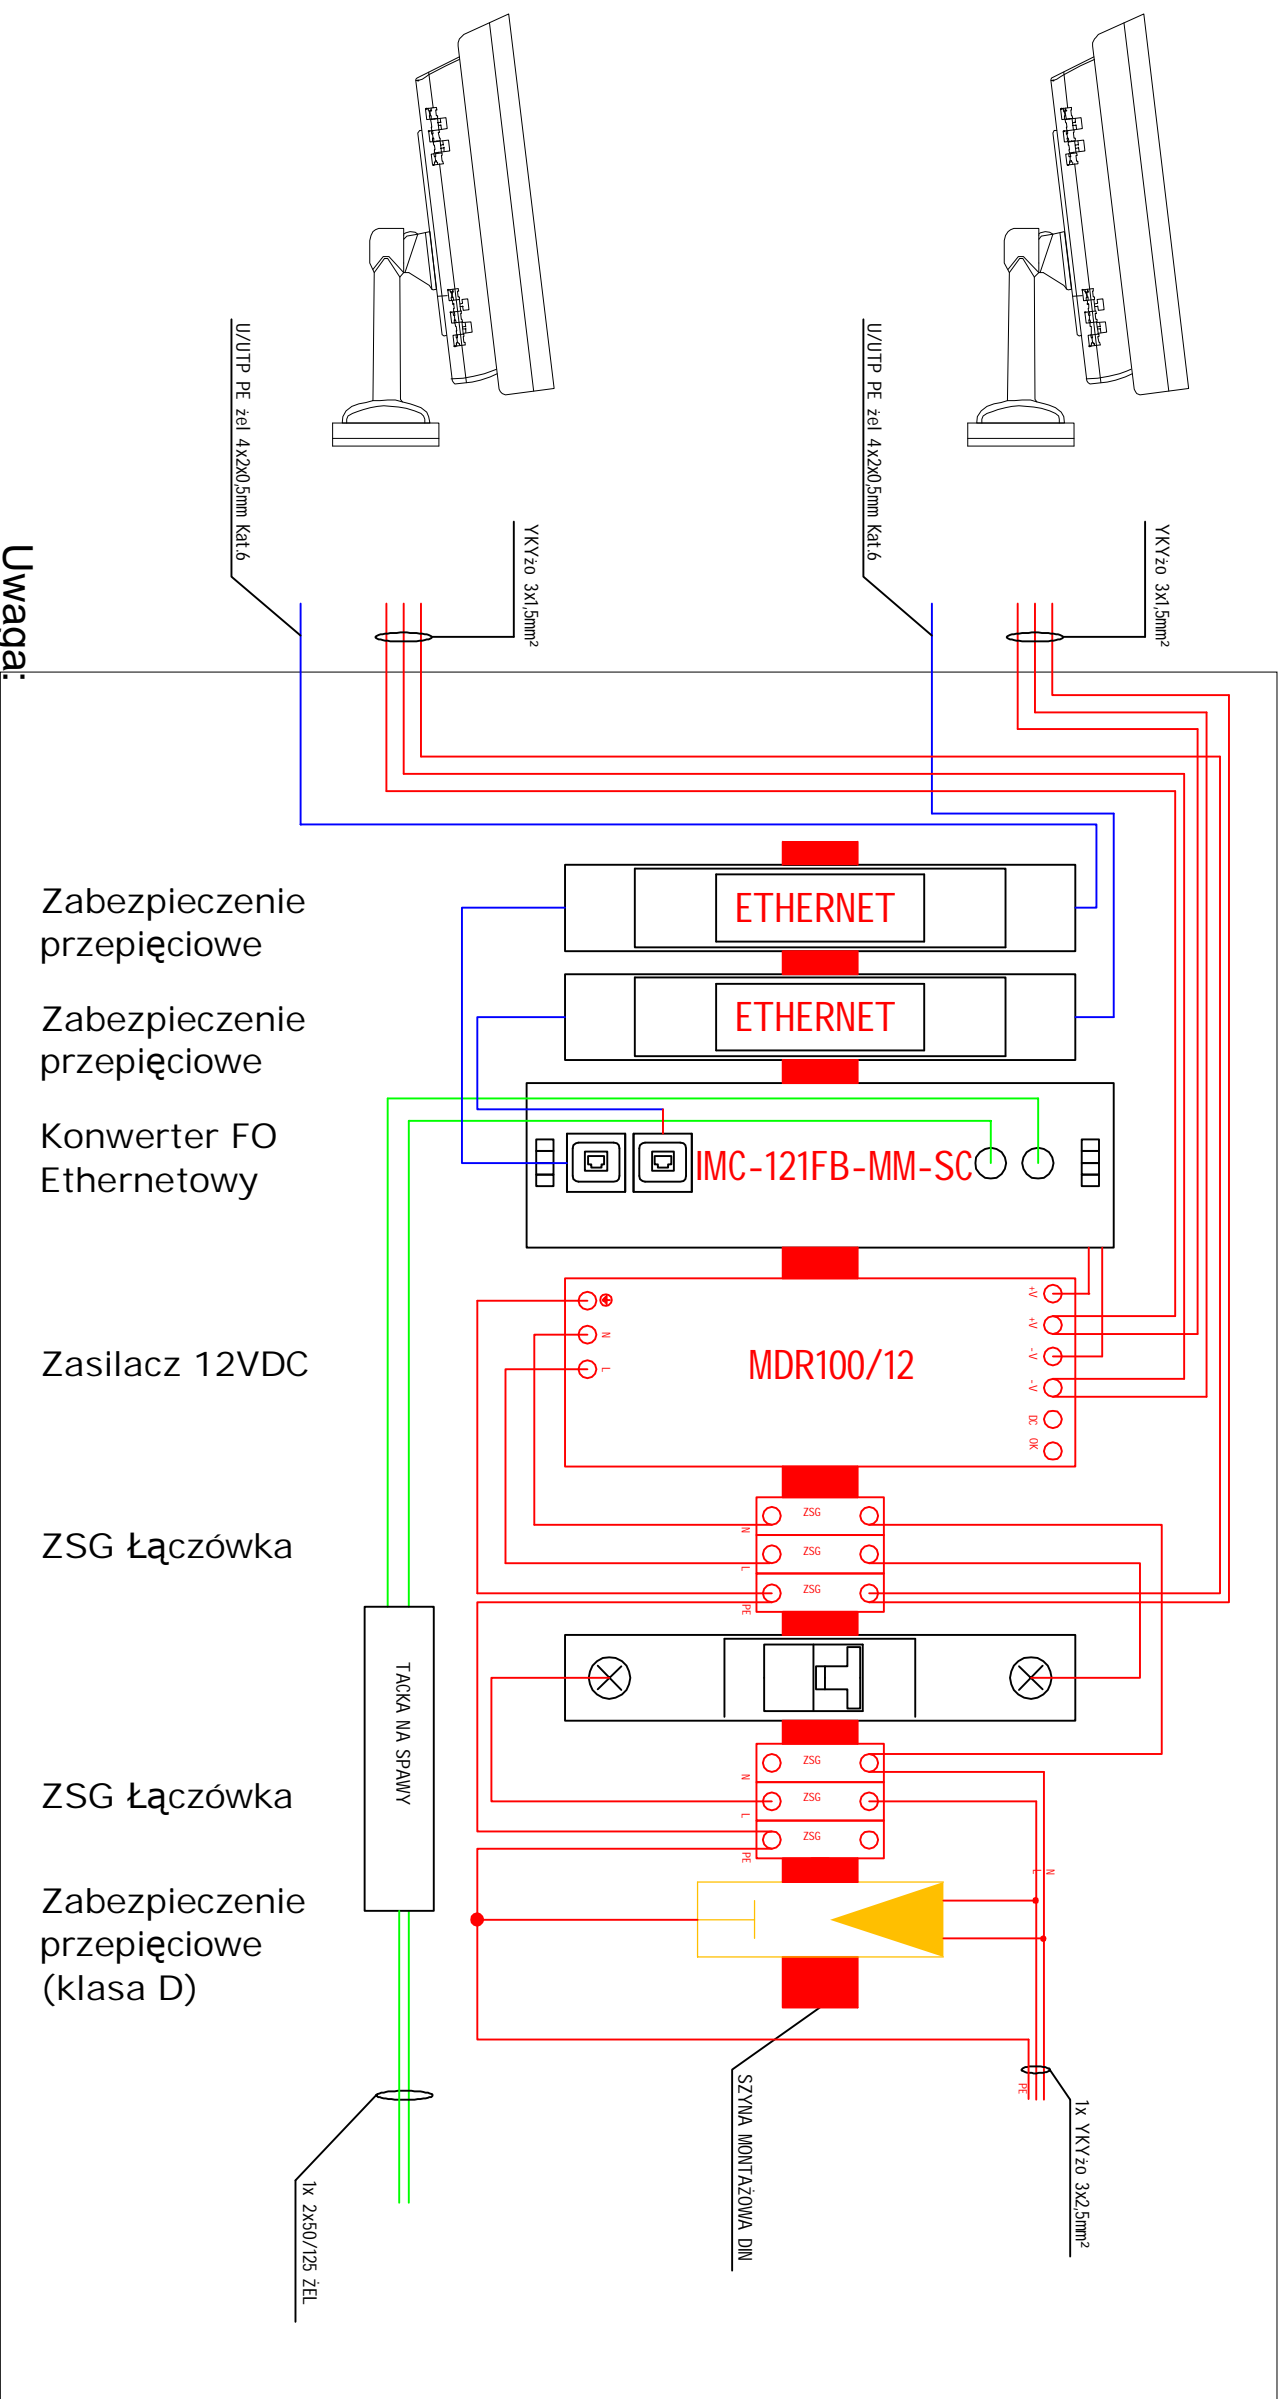

Uwaga: Niniejszy rysunek należy rozpatrywać wraz z branżą elektryczną.

- | | |
|--|---|
| przewód FTP kat. 6 LS0H/FTPw kat. 6 Żel. | — |
| przewód 2G(50/125) | — |
| przewód YKY3x1,5 | — |

					
I S M EUROCENTER S.A. 02-820 WARSZAWA, UL. WYCZOŁKI 71					
Obiekt SKLADNICA SZERETOWO					
Typy rysunku System CCTV, LPR, ZAS - Skrzyznka do podlaczzenia kamer typ 3					
Branza	Systemy Zabezpieczenia Technicznego	Stadium Projekt Wykonawczy	Nr Projektu	Branza CCTV, LPR,ZAS	
Projektoval <i>naj. inż.</i> Dariusz Mocarski		Nr uprawnien DT-WB/T0243003/U	Podpis	Data 09.2013	
Opracoval <i>naj. inż.</i> Grzegorz Milech		Nr uprawnien	Podpis	Kala	
Spravidel <i>naj. inż.</i> Bronislaw Skobudzinski		Nr uprawnien BH63/75,BH126/89	Podpis	Nr Rysunku T1__007	