



KAMERY STACJONARNE IP
W OBUDOWACH ZEWNĘTRZNYCH:
K19,K20

Puszka połączeniowa hermetyczna 300x220x170
dławice: 3x PG13,5; 3xPG9;

Skrzynka do podłączenia kamer typ3

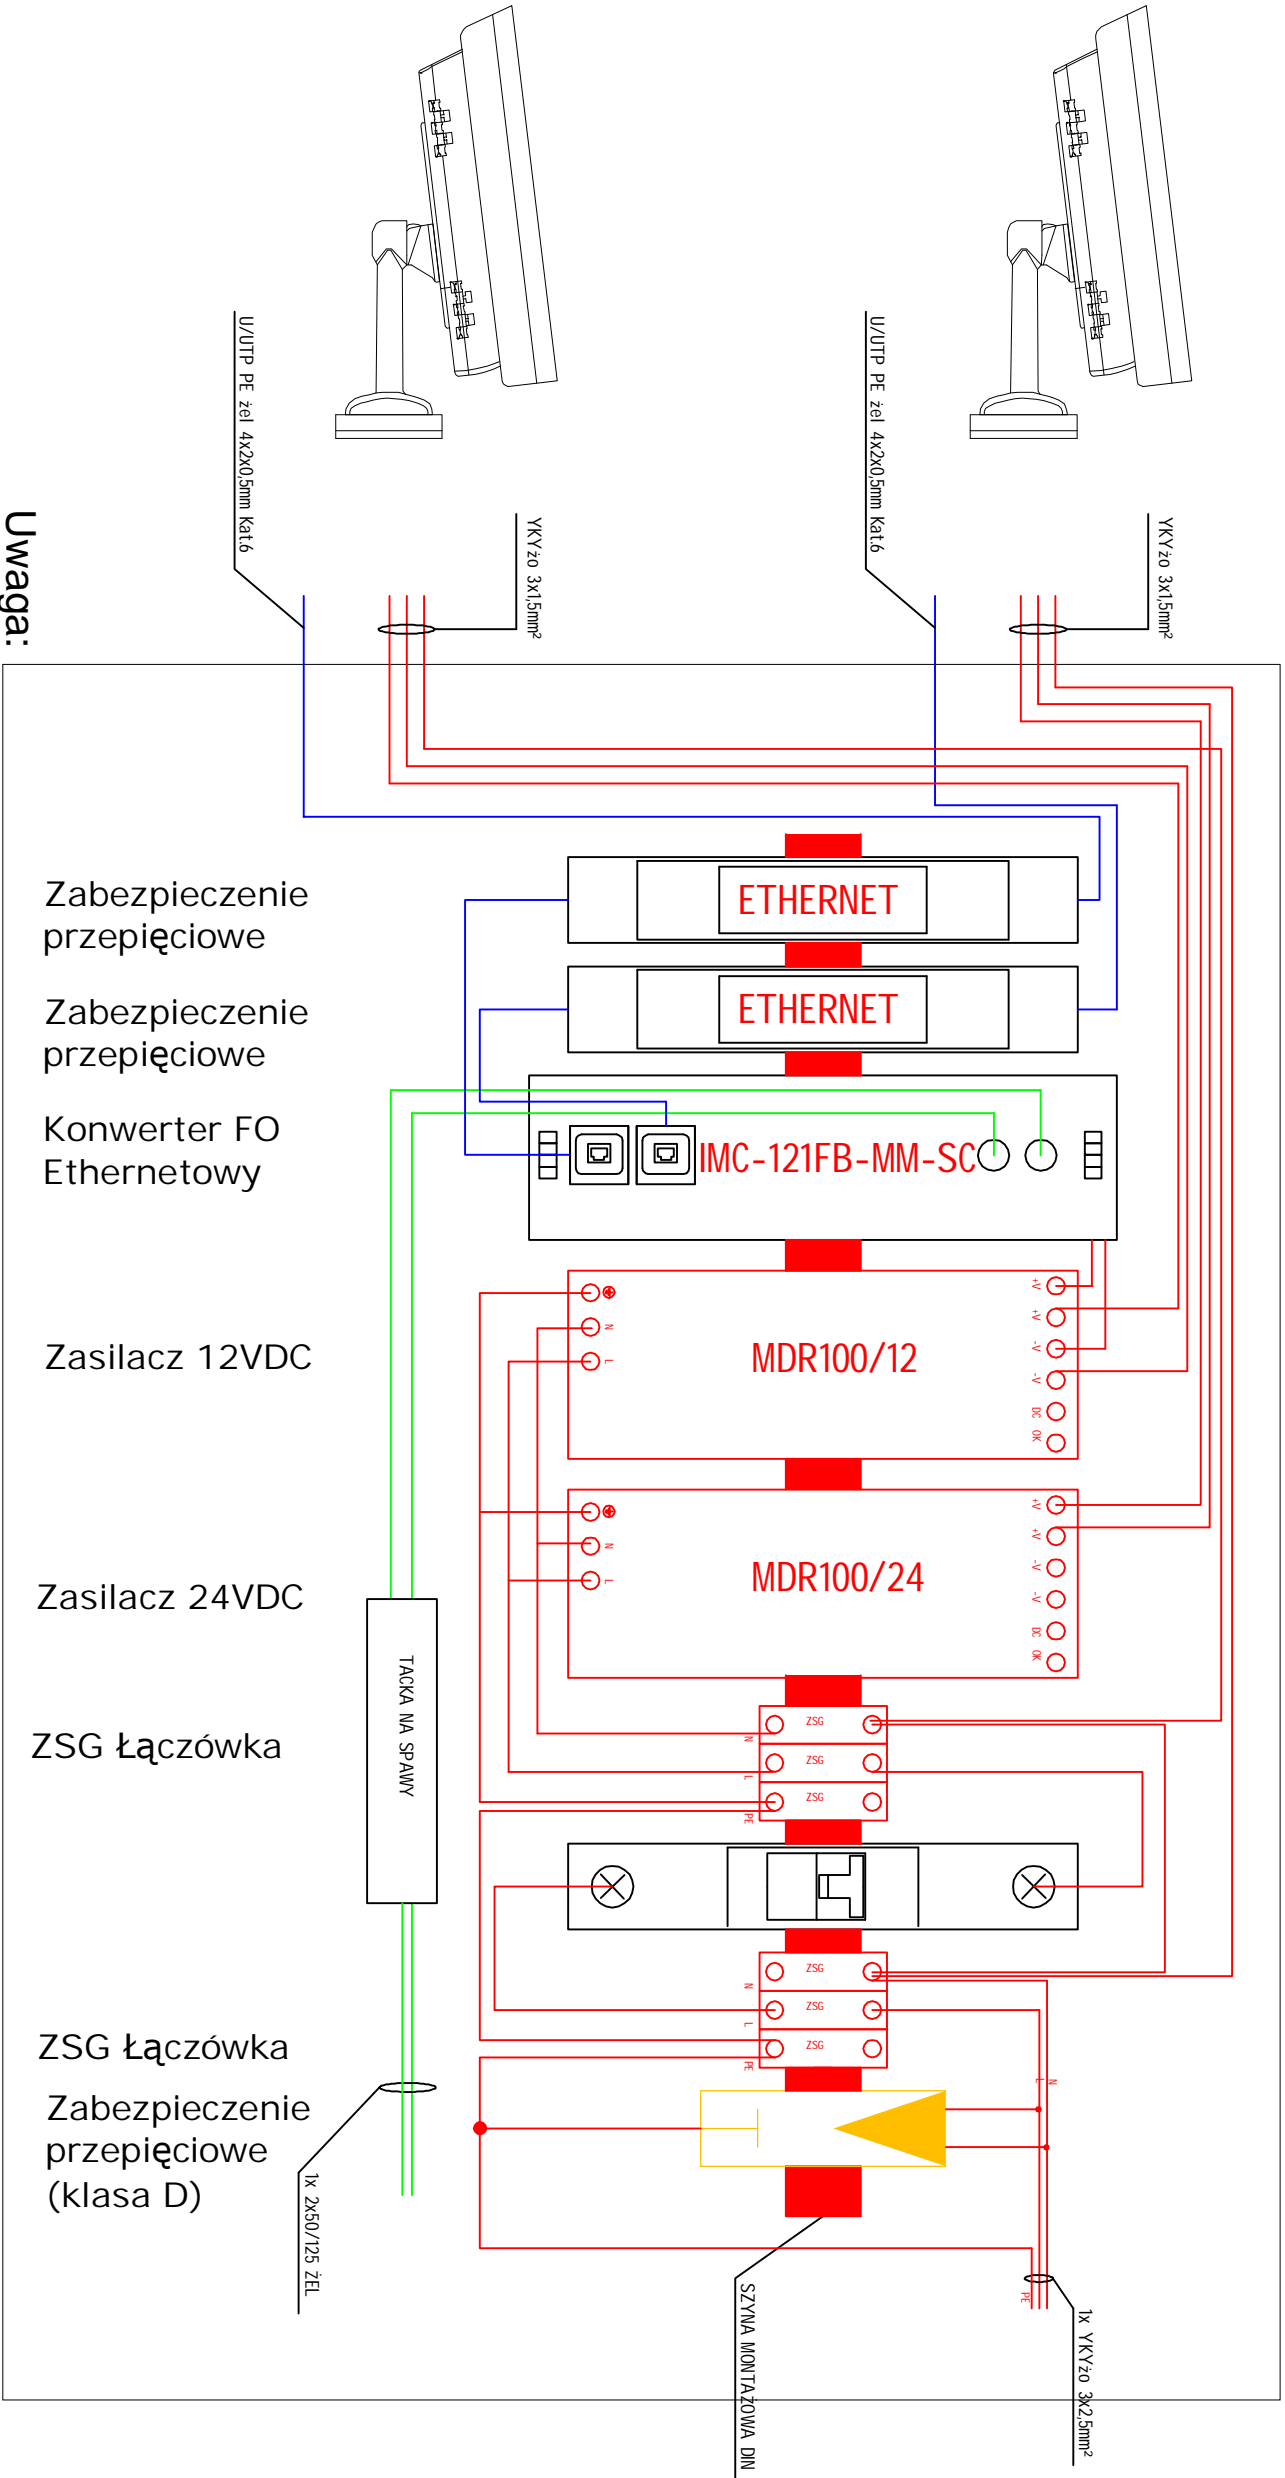

Uwaga:
Niniejszy rysunek należy
rozpatrywać wraz z
branżą elektryczną.

		ISM EUROCENTER S.A.	
		02-820 WARSZAWA, UL. WYCZÓŁKI 71	
Obiekt SKŁADNICA SZEPLETOWO			
Typul rysunku System CCTV, LPR, ZAS - Skrzynka do podłączenia kamer typ 3			
Branża Systemy Zabezpieczenia Technicznego	Stadium Projekt Wykonawczy	Nr Projektu	Branża CCTV, LPR, ZAS
Projektował <i>mgr inż.</i> Dariusz Mocarski	Nr uprawnień DT-WBT/02430/03/U	Podpis	Data 09.2013
Opracował <i>mgr inż.</i> Grzegorz Mielich	Nr uprawnień	Podpis	Skala
Sprawdził <i>mgr inż.</i> Bronisław Skobudzki	Nr uprawnień Bt163/75, Bt126/89	Podpis	Nr Rysunku 11_008