


Skrzynka do podłączenia kamer typ 1


Puszka połączeniowa hermetyczna 300x220x170
dławice: 2x PG13,5; 2x PG9;

KAMERY STACJONARNE IP
W OBUDOWACH ZEWNĘTRZNYCH:
K10

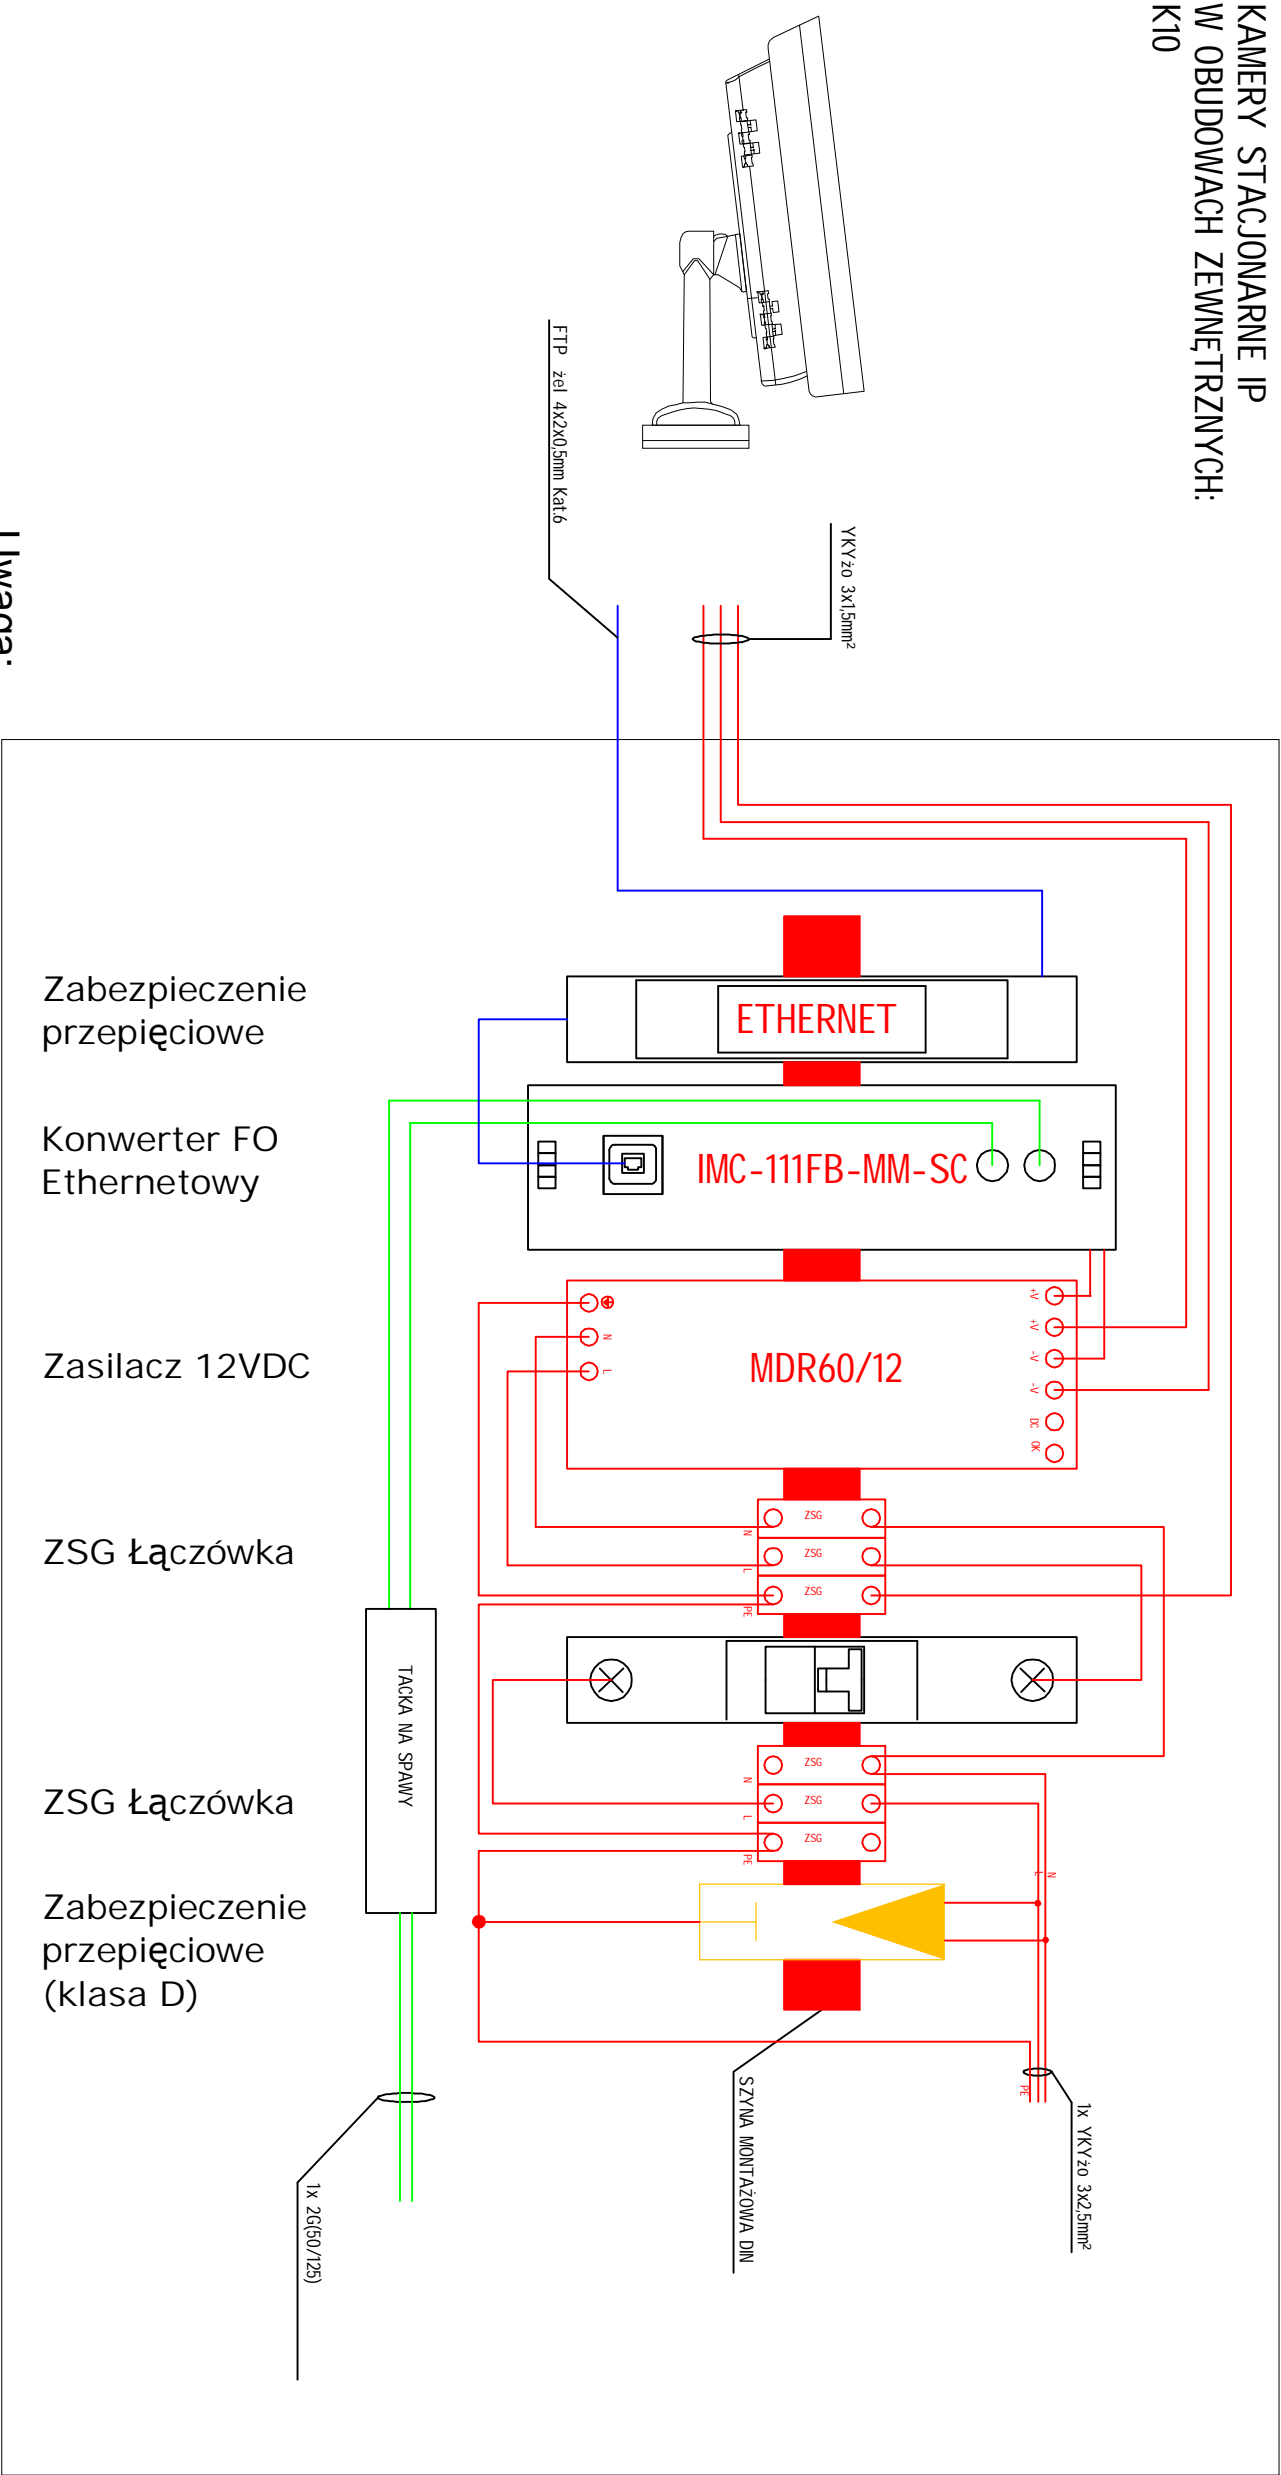

Uwaga:
Niniejszy rysunek należy
rozpatrywać wraz z
branżą elektryczną.

- przewód FTP kat. 6 LSOH/FTPw kat.6 żel.
- przewód 2G(50/125)
- przewód YKY3x1,5

		I SM EUROCENTER S.A.	
		02-820 WARSZAWA, UL. WYCZÓŁKI 71	
Obiekt			
SKŁADNICA SZEPLETOWO			
Tytuł rysunku		System CCTV, LPR, ZAS - Skrzynka do podłączenia kamer typ 1	
Branża	Systemy Zabezpieczenia Technicznego	Stadium	Projekt Wykonawczy
Projektował	mgr inż. Dariusz Mocarski	Nr uprawnień	DT-WBT/02430/03/U
Opracował	mgr inż. Grzegorz Mielich	Nr uprawnień	
Sprawdził	mgr inż. Bronisław Skobudziński	Nr uprawnień	Bt163/75,Bt126/89
		Podpis	Podpis
		Nr rysunku	11____005