



KAMERY STACJONARNE IP
W OBUDOWACH ZEWNĘTRZNYCH:
K31,K32,K33

Skrzynka do podłączenia kamer typ 4

Puszka połączeniowa hermetyczna 300x220x170
dławice: 3x PG13,5; 3xPG9;

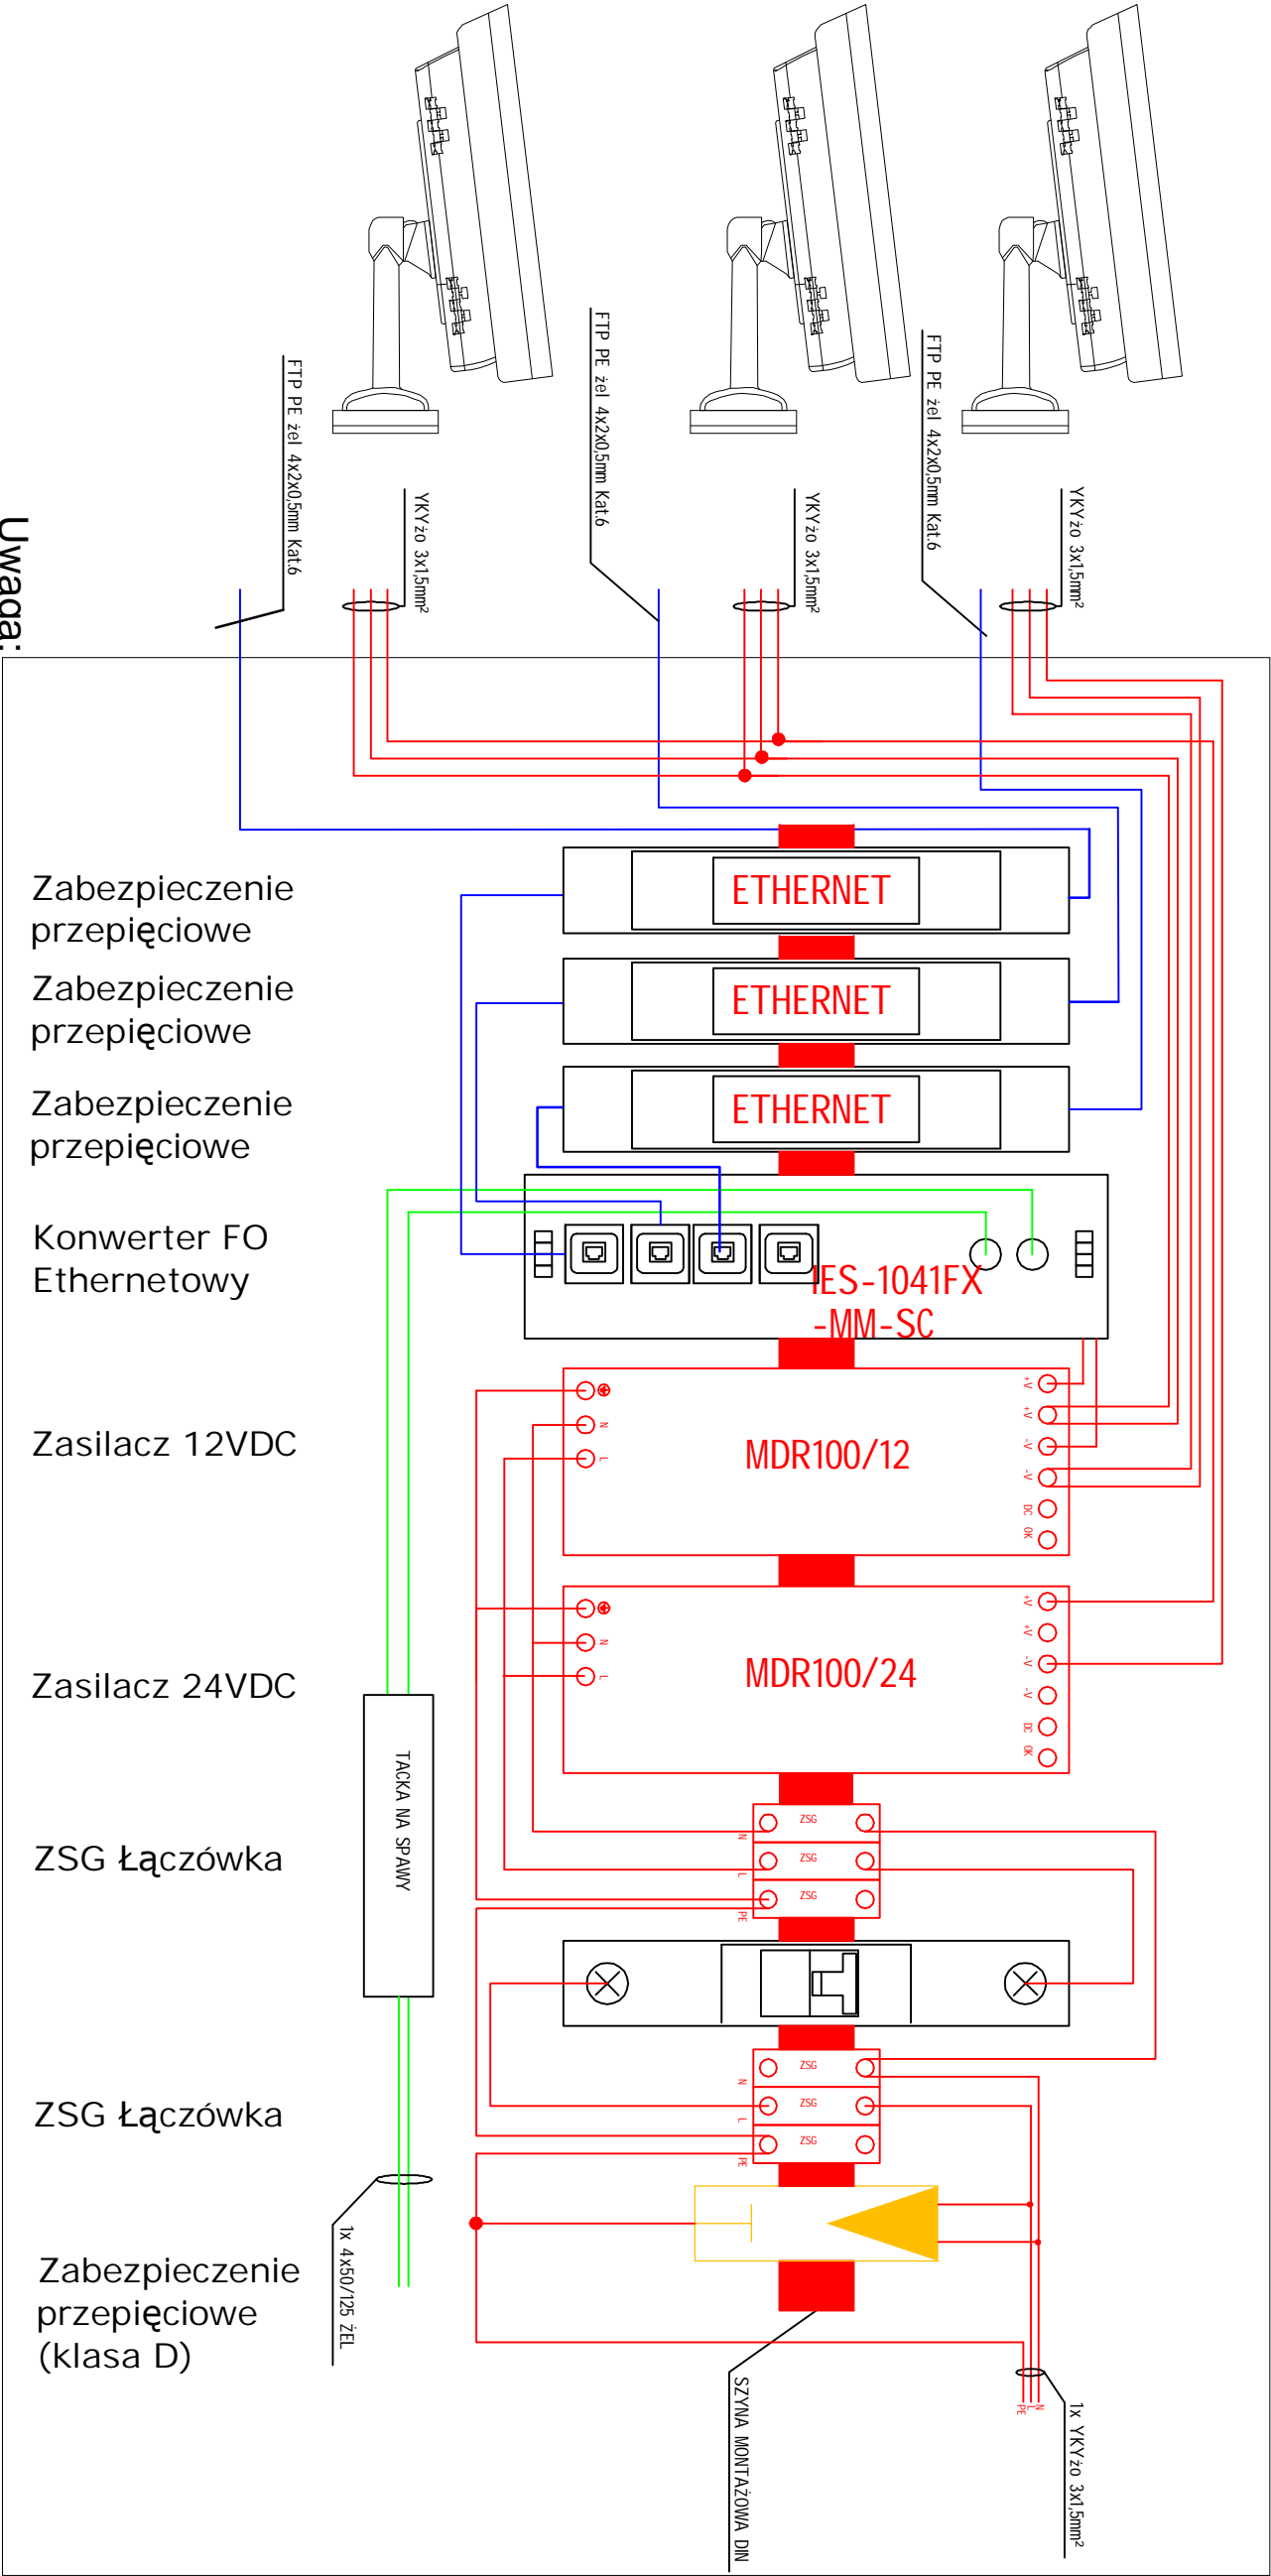

Uwaga:
Niniejszy rysunek należy
rozpatrywać wraz z
branżą elektryczną.

		ISM EUROCENTER S.A.	
		02-820 WARSZAWA, UL. WYCZÓŁKI 71	
Obiekt			
SKŁADNICA SZEPLETOWO			
Tytuł rysunku			
System CCTV, LPR, ZAS - Skrzynka do podłączenia kamer typ 4			
Branża	Systemy Zabezpieczenia Technicznego	Stadium	Nr Projektu
Projektował	mgr inż. Dariusz Mocarski	Projekt Wykonawczy	
	nr uprawnień DT-WBT/02430/03/U	Podpis	Branża
Opracował	mgr inż. Grzegorz Mielich	Podpis	CCTV, LPR,ZAS
	nr uprawnień	Podpis	Data
Sprawdził	mgr inż. Bronisław Skobudzki	Podpis	09.2013
	nr uprawnień Bt16375/Bt126/89	Podpis	
		Nr Rysunku	Skala
		11_009	