



KAMERY STACJONARNE IP
W OBUDOWACH ZEWNĘTRZNYCH:
K5, K13



FTP żel 4x2x0,5mm Kat.6

YKY 2x0 3x1,5mm²

Puszka połączeniowa hermetyczna 300x220x170
dławice: 2x PG13,5; 2x PG9;

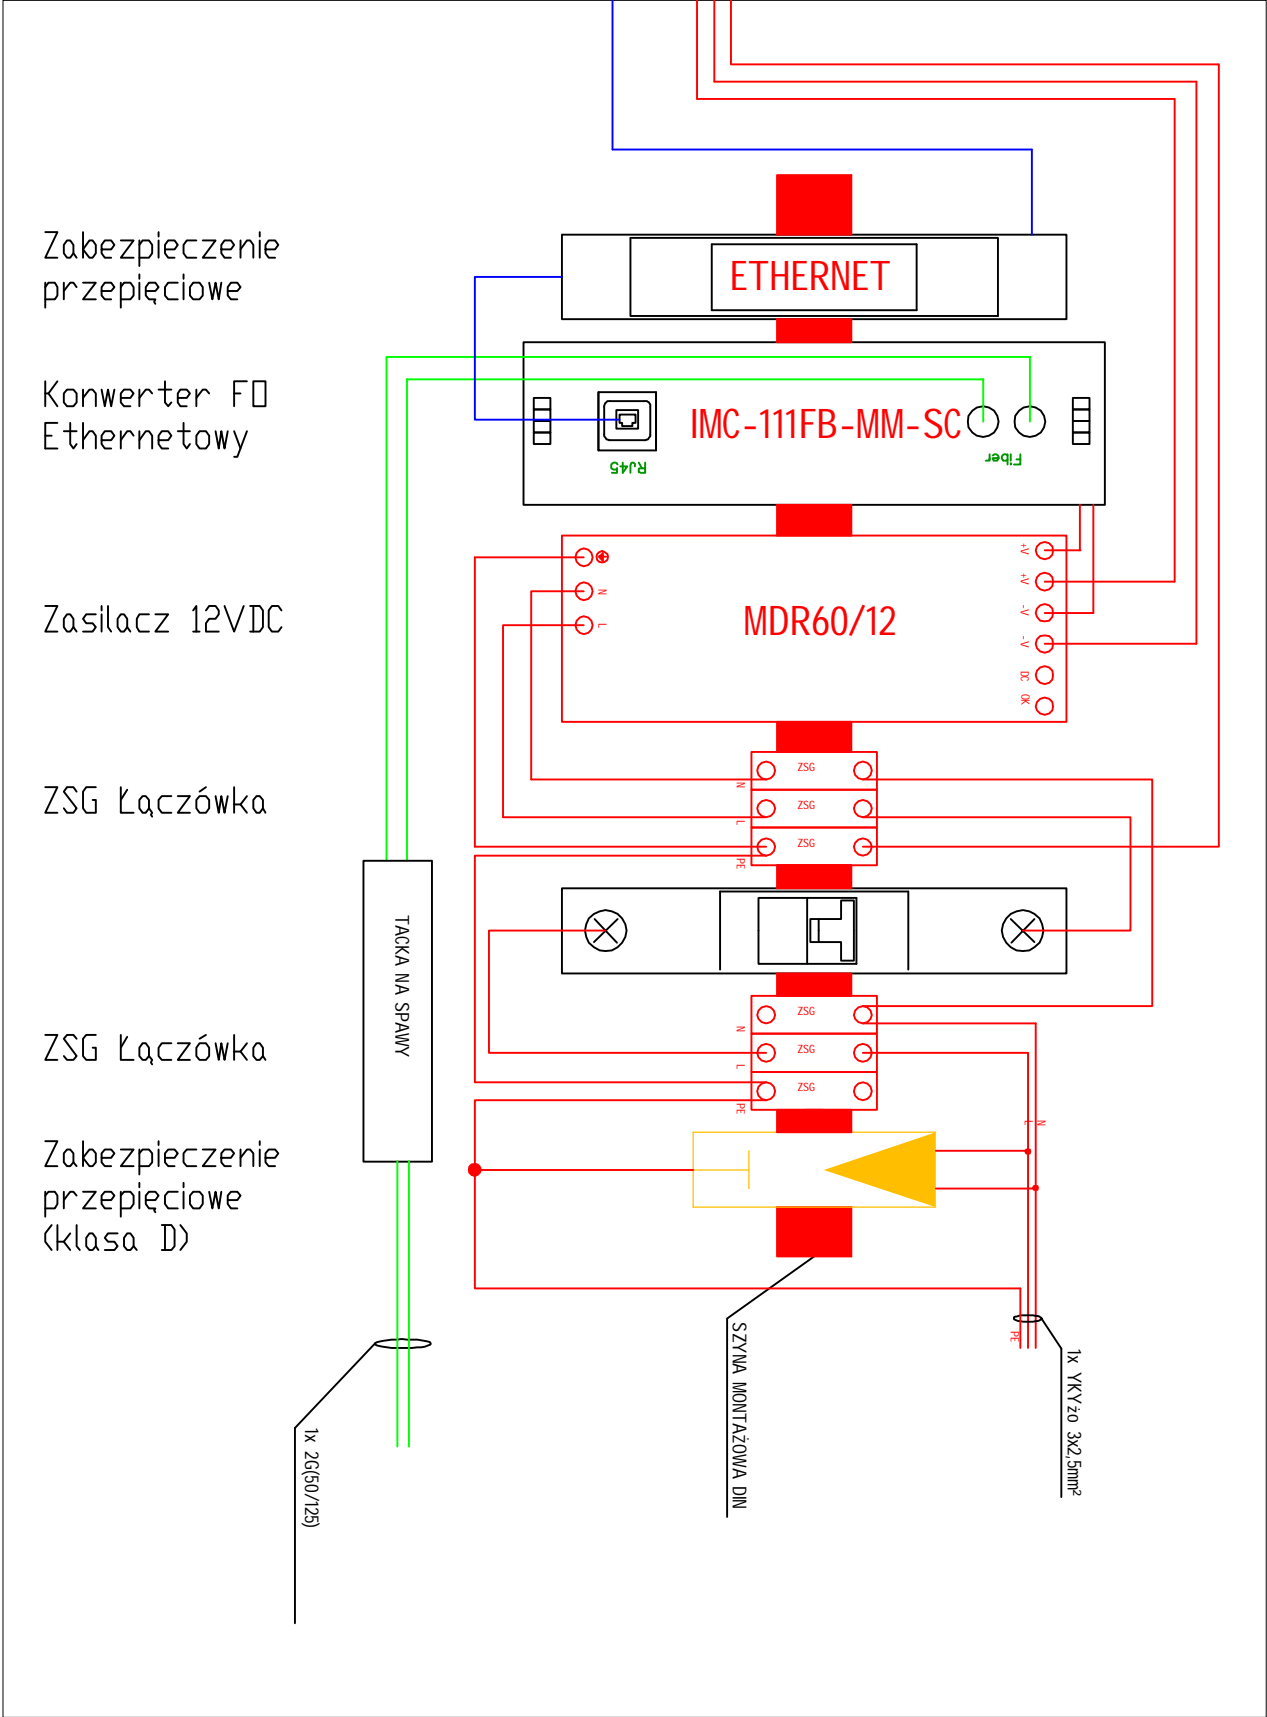

Uwaga:
Niniejszy rysunek należy
rozpatrywać wraz z
branżą elektryczną.


Skrzynka do podłączenia kamer typ1

kabel FTPw kat.6 (żelowany)

kabel YTDY 6x0,5

kabel światłowodowy uniwersalny

kabel zas. YDY3x2,5mm²/YKY3x2,5mm²

		ISM EUROCENTER S.A.	
		02-820 WARSZAWA, UL. WYCZÓŁKI 71	
Obiekt			
MAGAZYN ŁONŻA			
Tytuł rysunku			
Skrzynka przyłączeniowa typ1			
Branża		Stadium	Nr Projektu
Systemy Zabezpieczenia Technicznego		Projekt Wykonawczy	
Projektował		Nr uprawnień	Podpis
mgr Dariusz MocarSKI		DT-WBT/02430/3/U	
Opracował		Nr uprawnień	Podpis
mgr Grzegorz Milech			
Sprawił		Nr uprawnień	Podpis
mgr Bronisław Skobudzinski		Bt163/75, Bt126/89	
			Nr Rysunku
			33_004