






Puszka połączeniowa hermetyczna 300x220x170
dławice: 3x PG13,5; 3xPG9;

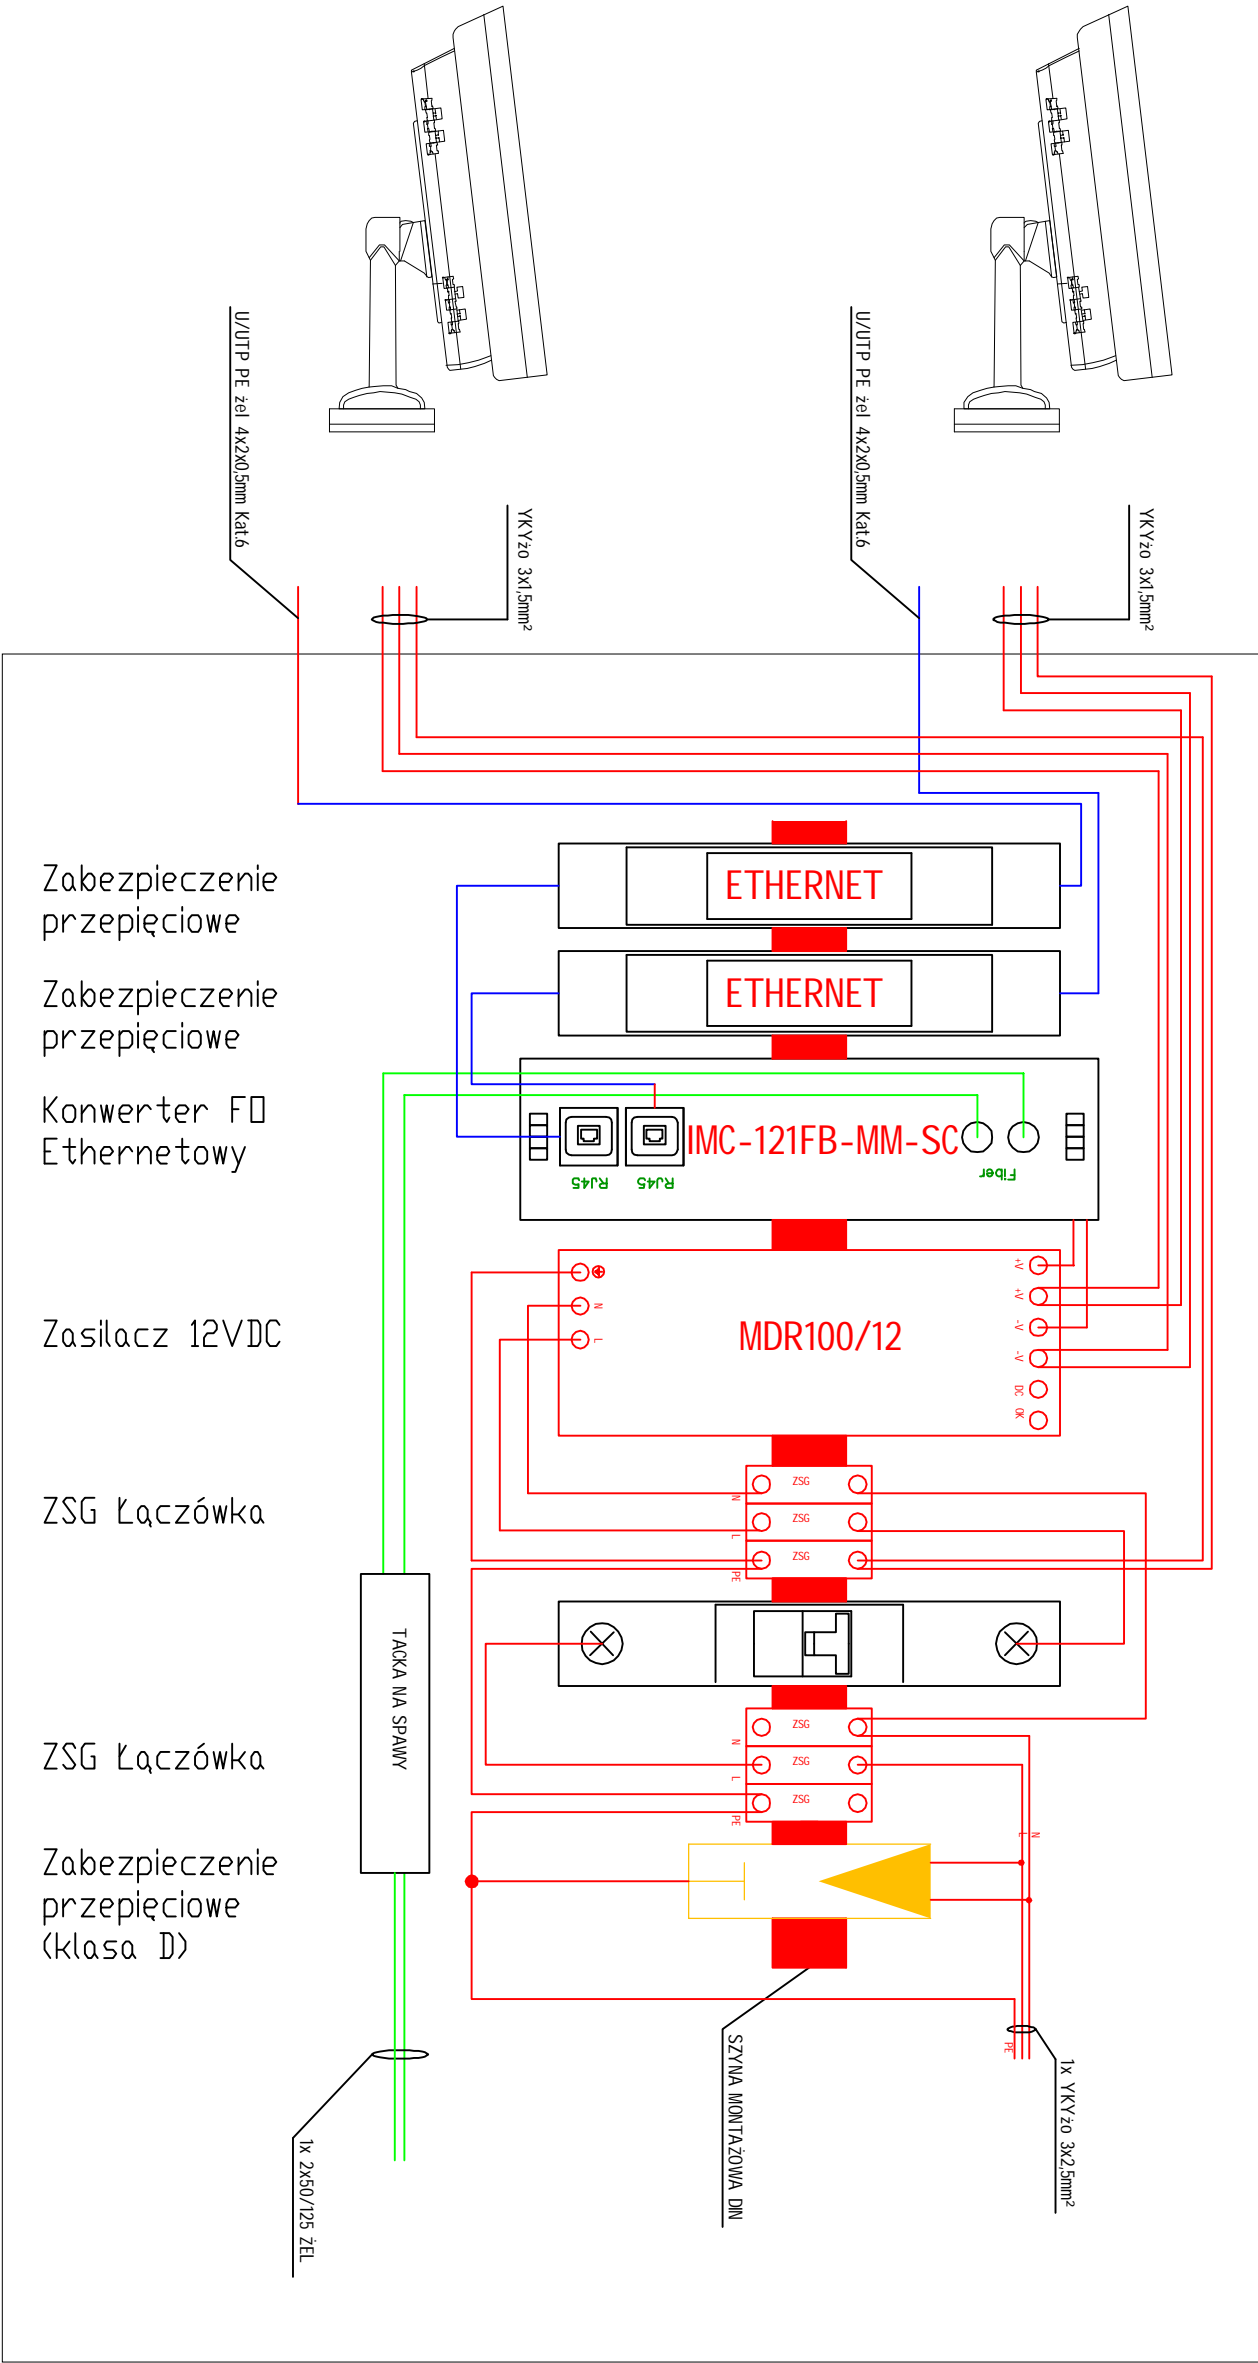

Uwaga:
Niniejszy rysunek należy
rozpatrywać wraz z
branżą elektryczną.

Skrzynka do podłączenia kamer typ2

- kabel FTPw kat.6 (żelowany)
- kabel YTDY 6x0,5
- kabel światłowodowy uniwersalny
- kabel zas. YDY3x2,5mm²/YKY3x2,5mm²

		ISM EUROCENTER S.A. 02-820 WARSZAWA, UL. WYCZÓŁKI 71	
Obrót			
MAGAZYN ŁONŻA			
Typu i rysunku		Skrzynka przyłączeniowa typ2	
Branża	Systemy Zabezpieczenia Technicznego	Stadium	Projekt Wykonawczy
Projektował	 Dariusz Mocarski	Nr uprawnień	DT-WB1/0243003/U
Opracował	 Grzegorz Milech	Nr uprawnień	
Sprawdził	 Bronisław Skobudzinski	Nr uprawnień	B1163/75.B1126/89
		Podpis	
		Podpis	
		Skala	
		Branża	CCTV, SSWIN
		Data	09.2013
		Nr Rysunku	33_005