
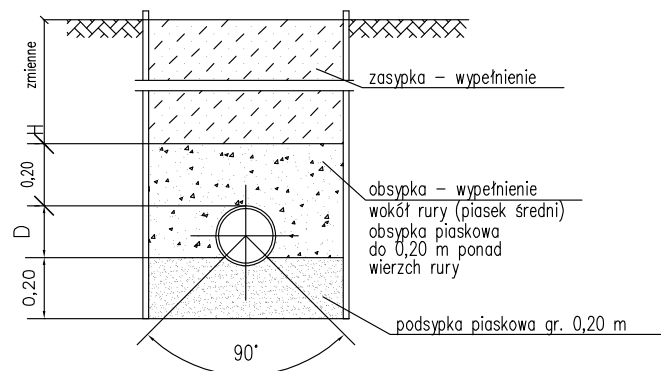


1:100
1:100

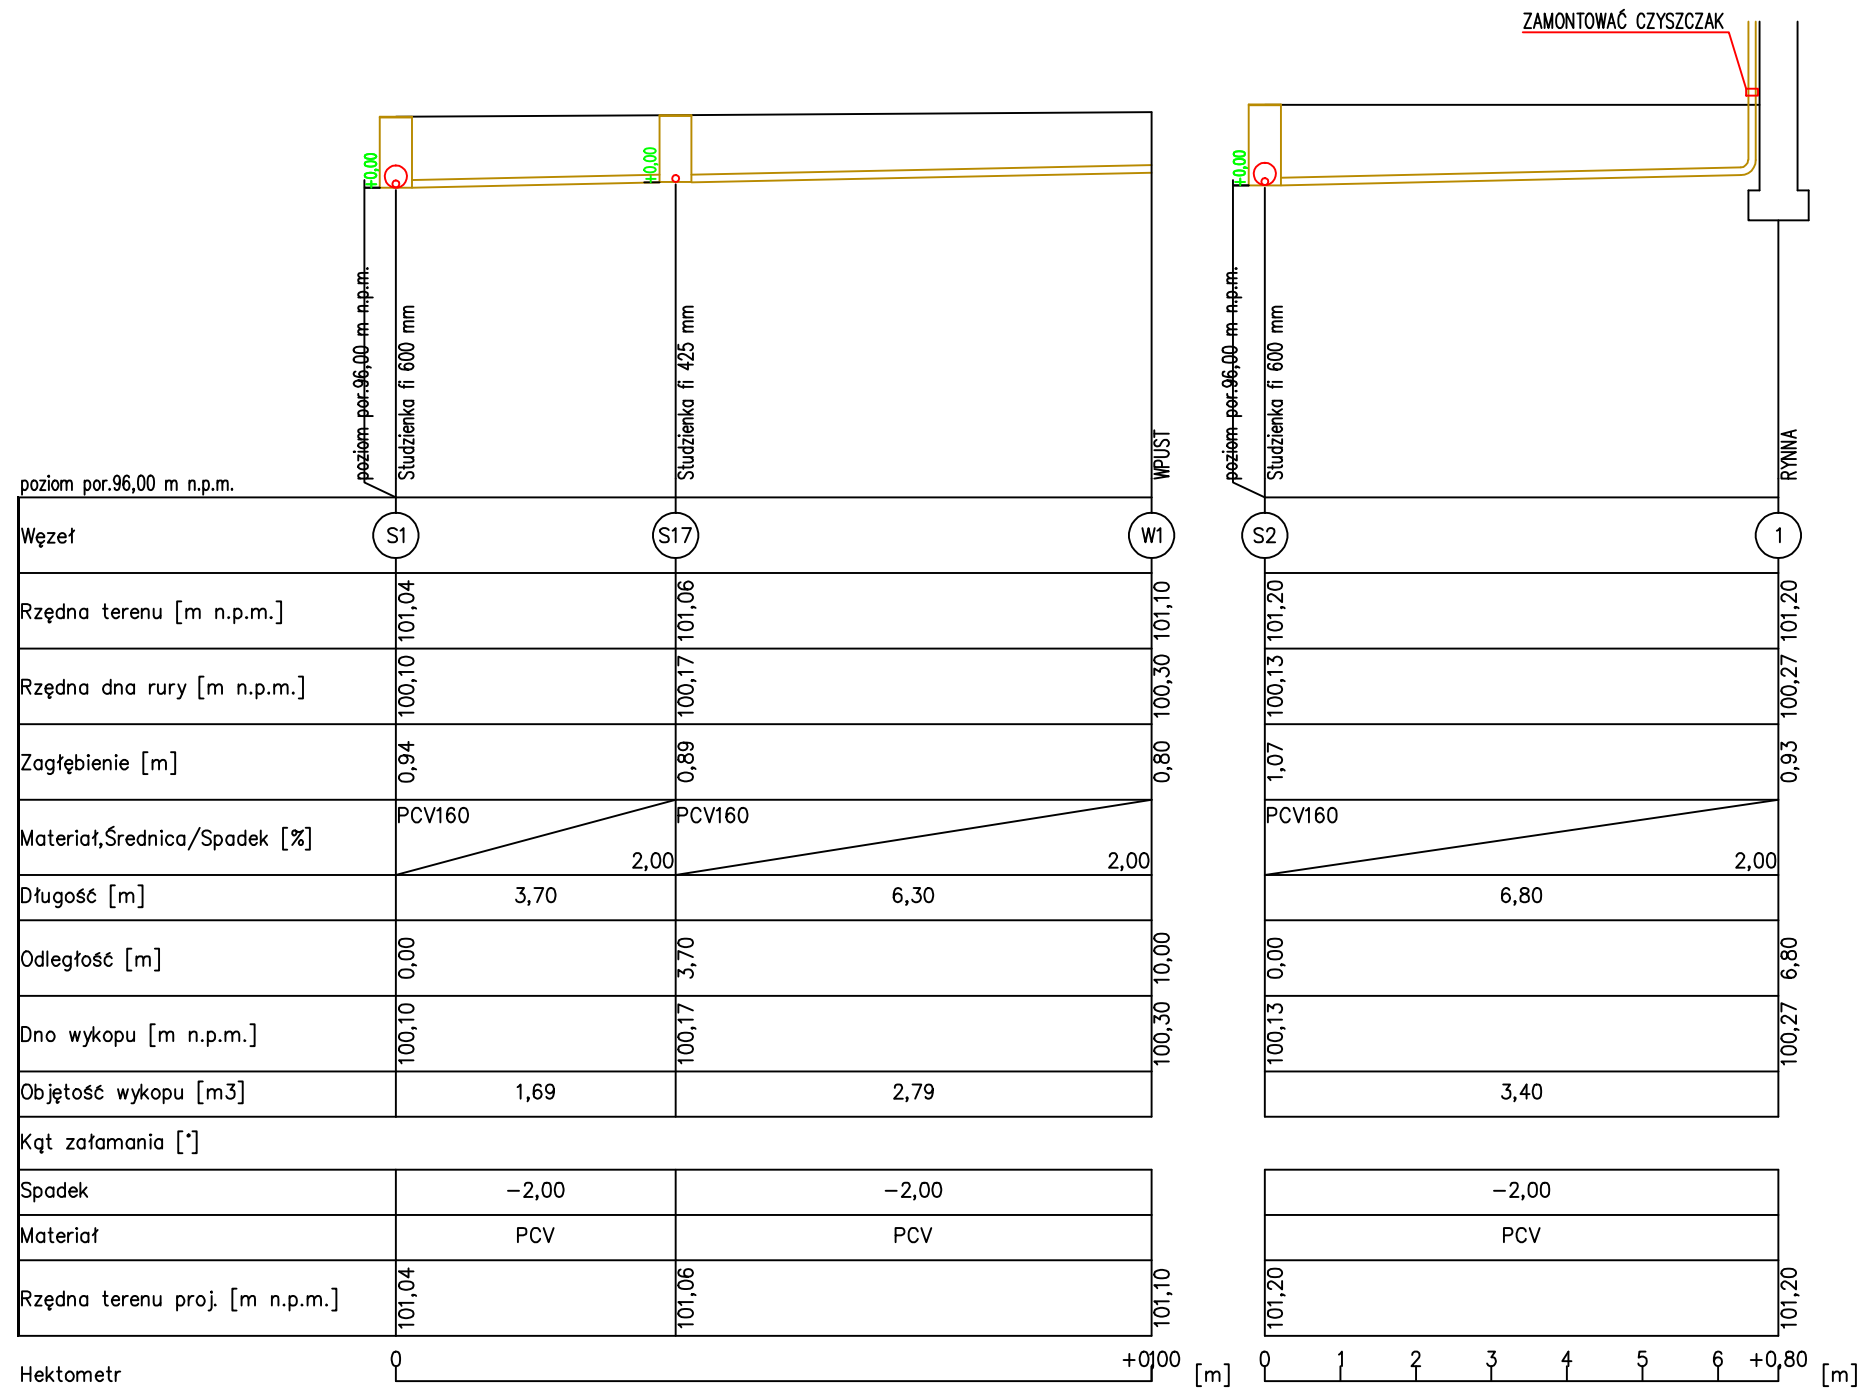

UWAGA:

- Instalacje kanalizacji deszczowej wykonać z rur PVC, D160mm.
- Rurociąg układać na podsypce piaskowej gr. 20 cm.
- Na całej długości wykopu o ścianach pionowych zabezpieczonych.
- Wskaźnik zagęszczenia $\alpha=0,98$ (podsypka, zasyпка, obsypka), a pod drogami $\alpha=1,0$

WOD-MAX ul. Dworcowa 49, 62-400 Słupca		
Inwestor:	Agencja rezerw Materiałowych Składnica w Strzałkowie ul. Al. Prymasa Wyszyńskiego 1, 62-420 Strzałkowie	
Nazwa inwestycji:	PRZEBUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z MONTAŻEM SEPARATORA Strzałkowie, 62-420 Strzałkowie, działka nr 416/19	
Projektował:	PROJEKT BUDOWLANY	SKALA: 1:100/100
mgr inż. Sławomir Lebica Uprawnienia budowlane WKP/0154/PWOS/09 w specjalności instalacyjnej do projektowania kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń		DATA: 11.2016r.
Opracował:	INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ: PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ S1, S2, S17	
inż. Karolina Fagasińska	RYSUNEK NR 4	