


LEGENDA

1. Zawór kulowy kotłowy wody zimna DN65
2. Zawór zwrotny kotłowy DN65
3. Zawór elektromagnetyczny do napełniania instalacji kotłowej DN65
4. Filtr siatkowy skrośny kotłowy DN65
5. Zawór kulowy spustowy DN25
6. Centrala sterująca zasilaniem zaworu napełniającego
7. Centrala sterująca zasilaniem zaworu napełniającego
8. Hładziła zaworu napełniającego
9. Właznik zaworu napełniającego

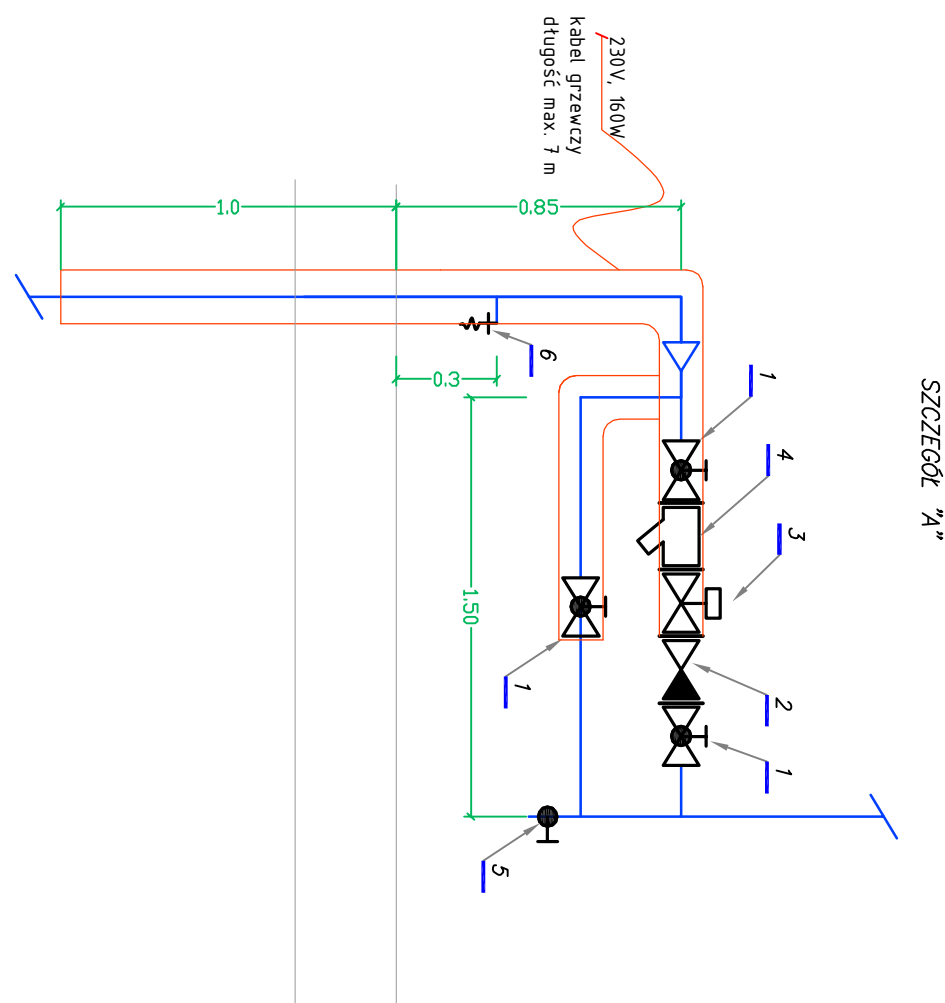

Temat / Obiekt:  
**TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU  
MAGAZYNOWEGO T.3 AGENCJI  
REZERW MATERIAŁOWYCH  
SKŁADNICZY W RESKU**

Adres:  
ul. Żeromskiego 44, 72-315 RESKO  
dz. nr geod. 332/2  
powiat łobeski, woj. zachodniopomorskie.

Stadium:  
**PROJEKT BUDOWLANY**

Bronzo:  
**SANITARNA**

Investor:  
**Agencja Rezerw Materiałowych  
ul. Gizybowska 45, 00-844 Warszawa;**

Projektował:	nr upr. bud.	podpis
mgr inż. Waldemar Gorzelek	ZAP0054/PWOS05	
Sprawił:		
inż. Adam Tomczyk	ZAP0056/PWOS05	

Tytuł rysunku:	Skala	Nr r/s.
<b>AKSONOMETRIA</b>	<b>1:200</b>	
<b>INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ</b>	<b>IS-5</b>	
	Data	
	grudzień 2016	