


MAGAZYN nr 5

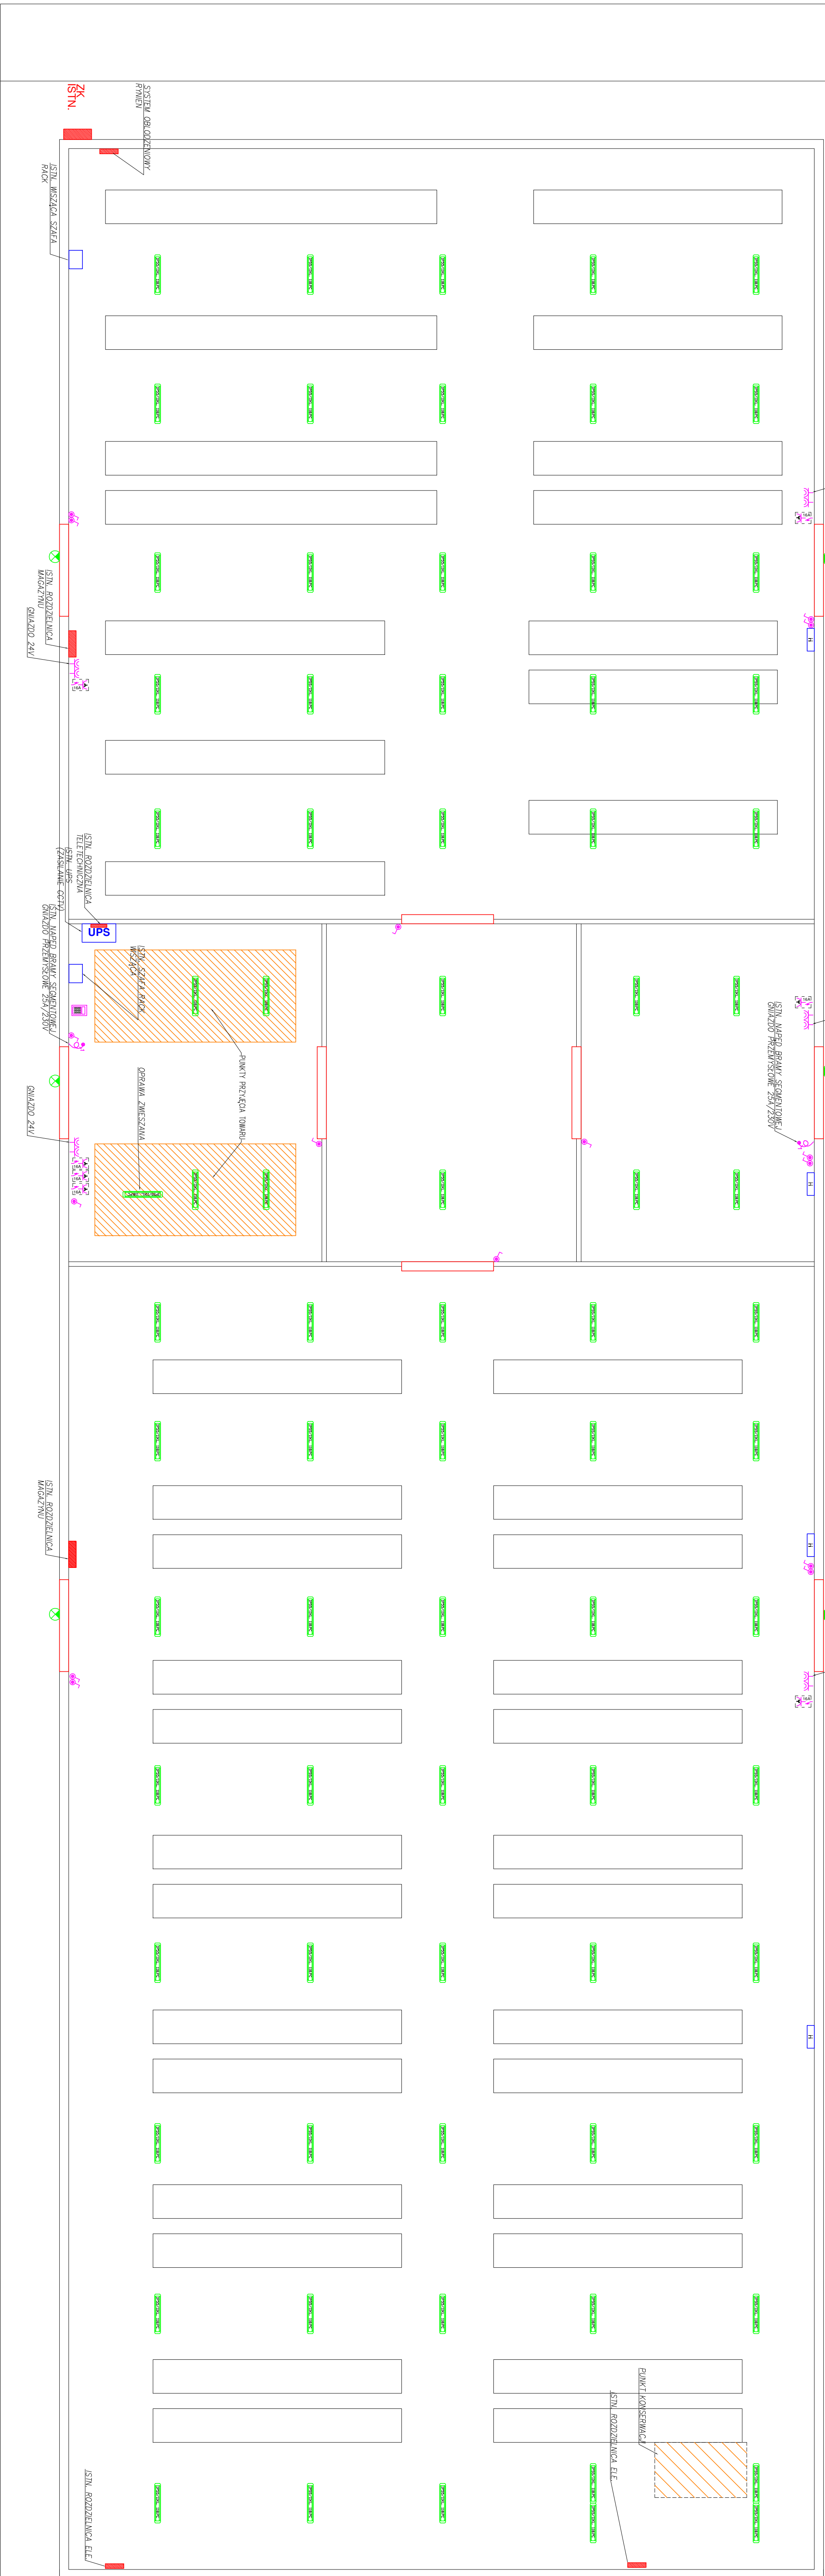

- ISTN-1000-1000 – Istn. oprawa świetlkowa
- ISTN-1000-1000 – Istn. oprawa świetlenowa LED
- ISTN-1000-1000 – Istn. hydrant poz. wewnętrzny
- ISTN-1000-1000 – Istn. manipulator SSWIN
- ISTN-1000-1000 – Gniazdo słowe 16A 2P+PE n/1
- ISTN-1000-1000 – Gniazdo słowe n/1
- ISTN-1000-1000 – 16A 0-1 3L+N+PE
- ISTN-1000-1000 – Gniazdo 2P+2 1P44 n/1
- ISTN-1000-1000 – Łącznik jednobiegunowy 10A n/1

it-energy		it-energy mgr inż. Tomasz Kozak ul. Świdzińska 32 lok. 7 00-644 Warszawa tel. 22 63 12 100		nr JS- E-01
Tytuł:		Remont instalacji elektrycznej w budynku magazynowym nr 5 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego		
Inwestor:		Agencja Rozw. Materiałowych 00-844 Warszawa		
Termin yst.		INWENTARYZACJA RZUTU PRZYJĘCIA		
Projektant:		mgr inż. Tomasz Kozak upr. bud. nr LB001627KCE10		
Opis:		Inwentaryzacja instalacji elektrycznej w budynku magazynowym		
Sprawdził:		mgr inż. Tomasz Kozak upr. bud. nr LB001627KCE10		
Data opr.:		04.2020 r.		